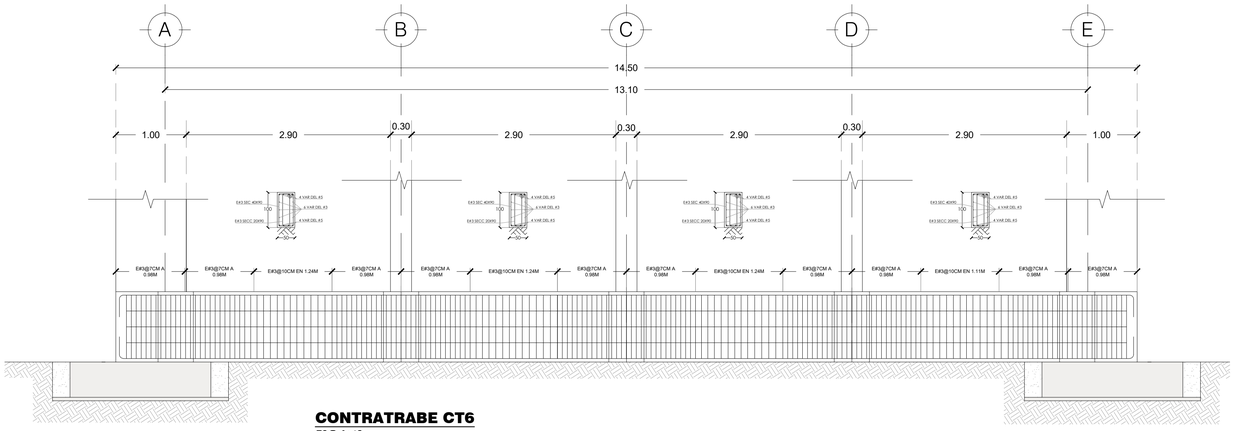

CONTRATRABE CT6
ESC 1:40

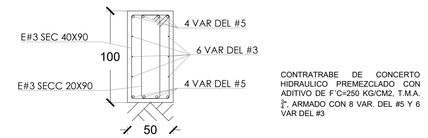

CONTRATRABE DE CONCERTO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON ADITIVO DE F´C=250 KG/CM2, T.M.A. $\frac{3}{4}$", ARMADO CON 8 VAR. DEL #5 Y 6 VAR DEL #3

TABLA DE DOBLEZ DE VARILLA



diam.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
#3	8	4	11	13	41	19
#4	10	5	15	15	52	26
#5	12	6	19	18	64	32
#6	16	8	23	20	77	39
#8	20	10	30	22	156	51

Concreto de 250 kg/cm2

* NOTA: NO SE ADMITIRÁN TRASLAPES EN VARILLAS DE DIÁMETRO 25 MM Ó MAYOR. EN ESTOS CASOS, LAS VARILLAS SE SOLDARÁN DE ACUERDO AL DETALLE ANTERIOR USANDO ELECTRODOS E-90 EL ACERO DE ESTAS DEBERÁ SER A.S.T.M.-A 706 GRADO 60. DE ACUERDO A LAS NORMAS A.A.S.H.T.O. 2002 SECCIÓN 8.

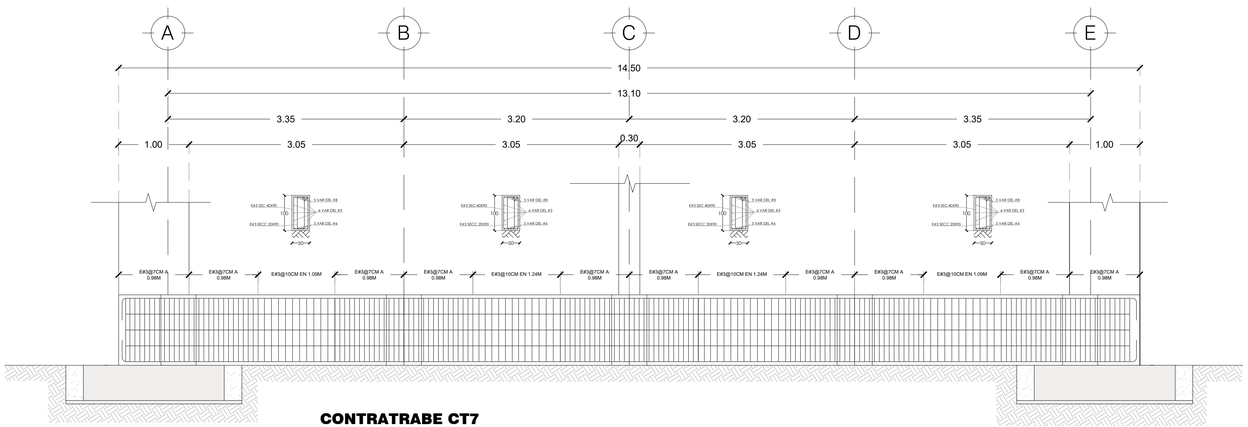

CONTRATRABE CT7
ESC 1:40



CONTRATRABE DE CONCERTO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON ADITIVO DE F´C=250 KG/CM2, T.M.A. $\frac{3}{4}$", ARMADO CON 5 VAR. DEL #8, 5 VAR DEL #6 Y 6 VAR DEL #3

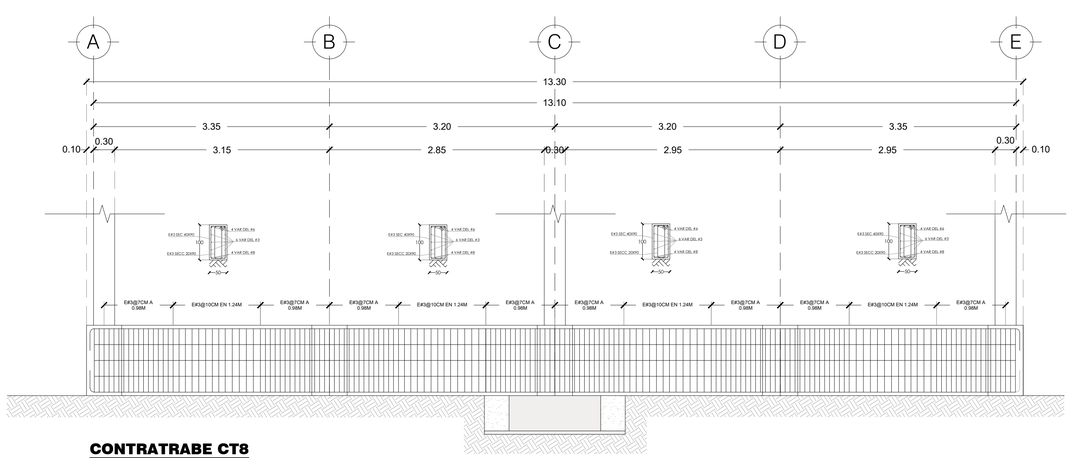

CONTRATRABE CT8
ESC 1:40



PLANTA ZA
ESC. S/E



CONTRATRABE DE CONCERTO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON ADITIVO DE F´C=250 KG/CM2, T.M.A. $\frac{3}{4}$", ARMADO CON 4 VAR. DEL #6, 4 VAR. DEL #8 Y 6 VAR DEL #3

CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION

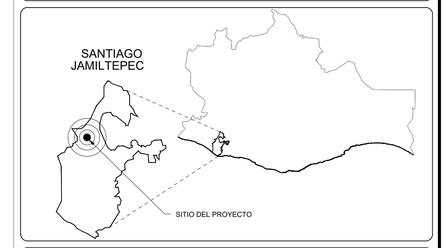

UBICACIÓN:
MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.

SIMBOLOGIA:

ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (021) JAMILTEPEC.
REGIÓN: (002) COSTA

MUNICIPIO: (467) SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SANTIAGO JAMILTEPEC

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC".

PROFR. AUBERTO RAMOS ACEVEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JOSÉ ALEJANDRO CISNEROS JUÁREZ
CED. PROF. 9561622. DRO. A-3227

PLANO:
DETALLES ARMADOS DE CONTRATRABES
CÁMARA DE AEREACIÓN

ESCALA: LA QUE SE INDICA	N° DE PLANO PARTICULAR: 05 de 09
FECHA: JULIO 2025	N° DE PLANO GENERAL: 05 de 14
CLAVE: CIM-03	