



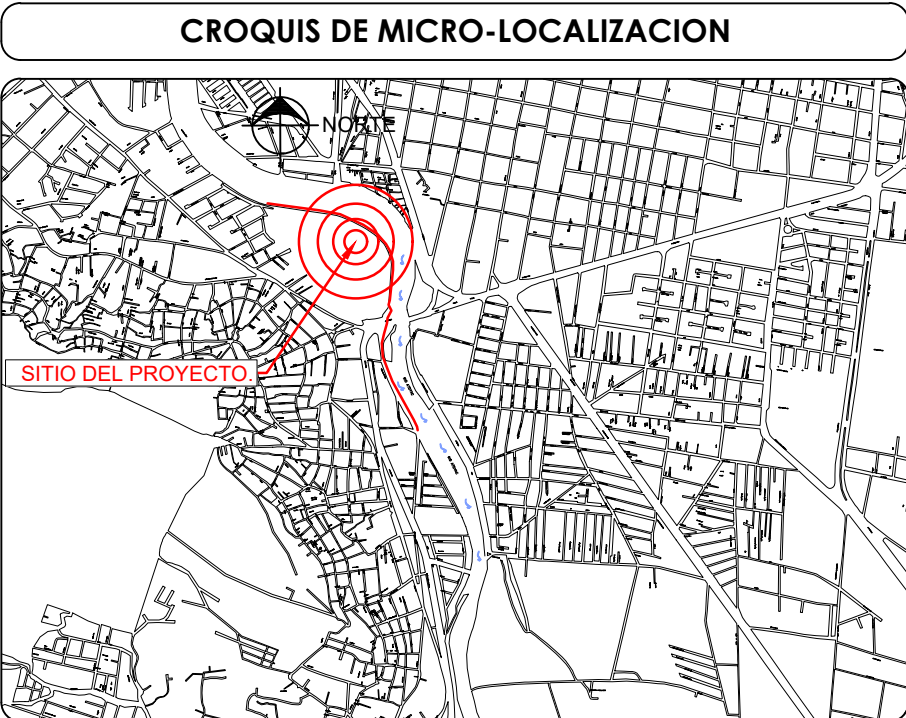

UBICACIÓN:
LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ -D.T.O.19-, CENTRO, C.P. 68000, OAXACA.

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN:	HABITACIONAL	128969	HAB.
DOTACIÓN:	% DE DOTACIÓN	203	L7/HAB/DIA
APORTACIÓN:	MINIMO	75	%
GASTO DE DISEÑO:	MEIO DIARIO	113.63	LPS
	MAXIMO INSTANTANEO	227.26	LPS
	MAXIMO EXTRAORDINARIO	454.53	LPS
		681.79	LPS
PERIODO DE DISEÑO:		15	AÑOS
COEFICIENTES:	SEGURIDAD	1.5	
VEL. DE DISEÑO:	MINIMA	0.30	M/S
	MAXIMA	5.00	M/S
TIPO DE TUBERIA:	PEAO		
PUNTO DE DESCARGA:	POZO 23 RIVERA DEL RIO ATOYAC		

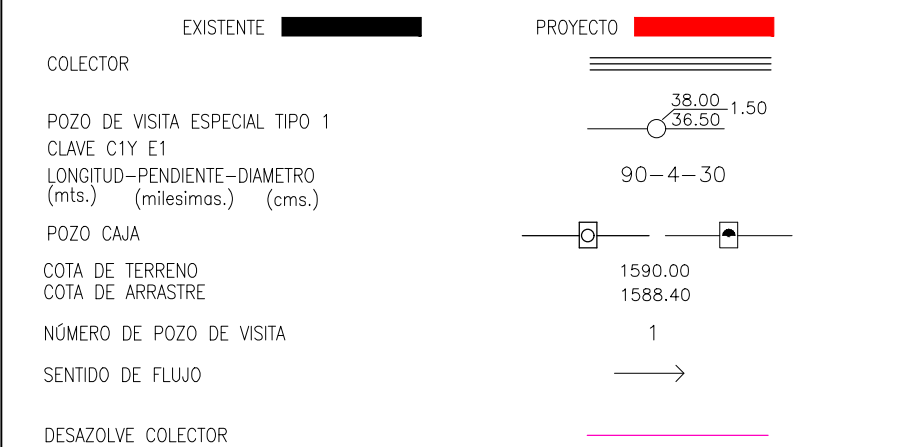

AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

PROYECTO:
"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) "CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ"

ESTADO: (020) OAXACA MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (019) CENTRO LOCALIDAD: (001) OAXACA DE CENTRALES.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR

C. L.A.E. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ISRAEL SIMÓN PALACIOS VILLALPANDO
ENCARGADO DE DIRECTOR DE PLANEACION

ING. MONICA PEREZ BETANZOS
CED. 10758641 D.R.O. C-4070

PLANO:
PLANO GENERAL

ESCALA: LA QUE SE INDICA
FECHA: JUNIO 2025
N° DE PLANO PARTICULAR: 01 de 01
N° DE PLANO GENERAL: 01 de 05

