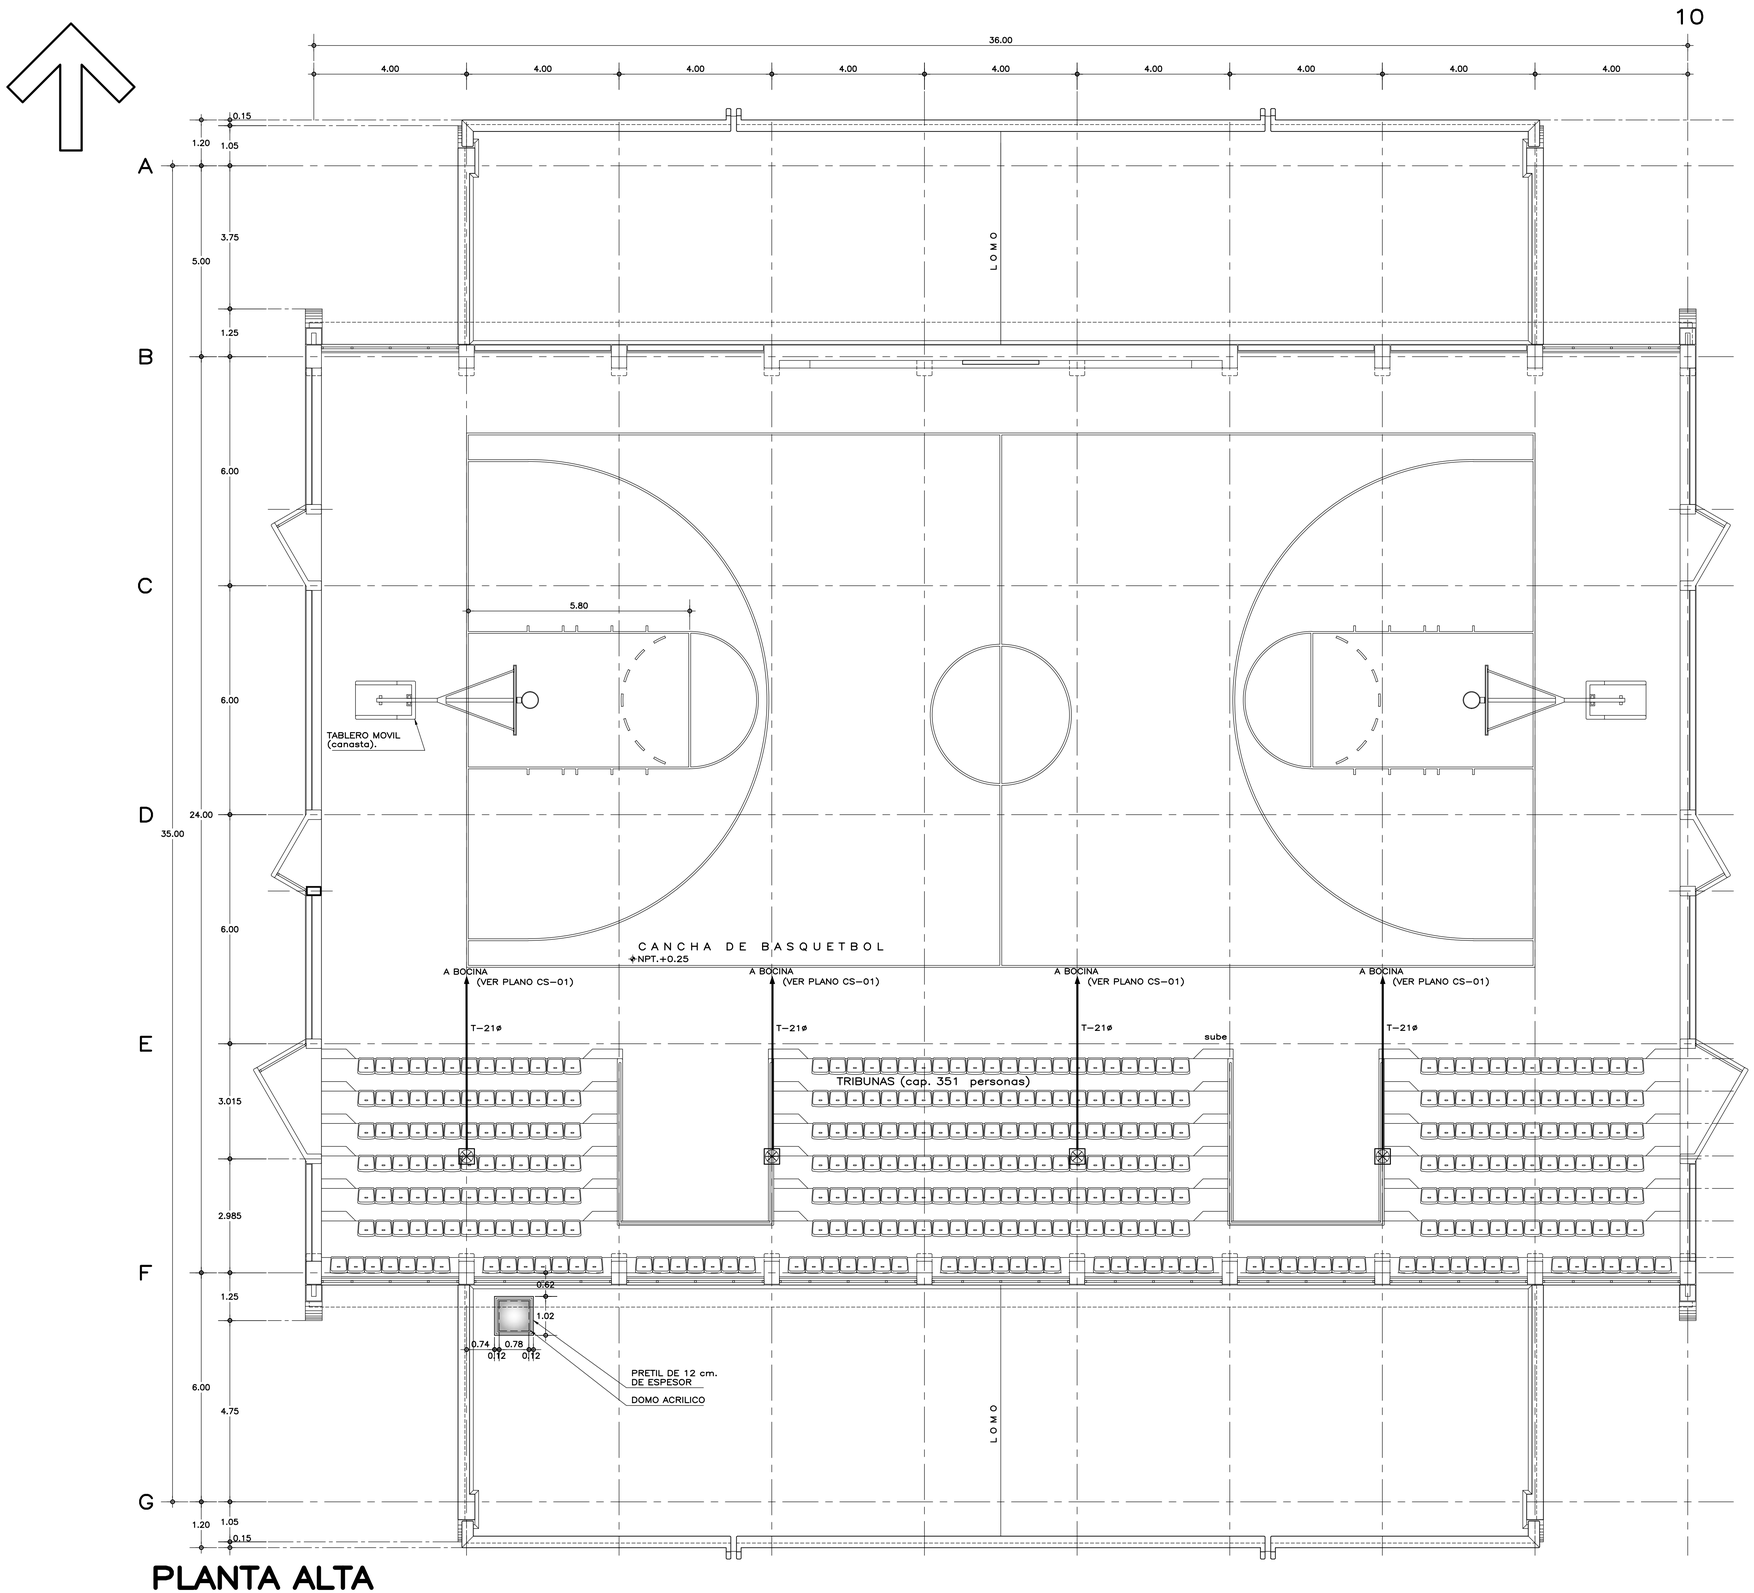

PLANTA ALTA

SIMBOLOGIA

SALIDA PARA BOCINA COLGANTE EN CAJA CONDULET.

TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA APARENTE POR ESTRUCTURA Y METALICA LIGERA OCULTA EN Llosa.

NOTAS

- DEJAR TODA LA TUBERIA GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO USG No. 16.
- NO CANALIZAR LINEAS DE FUERZA Y ALUMBRADO CON LAS DE SONIDO.
- UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

IE-01	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.
IE-02	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.
IE-03	INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PLANTA BAJA.
CS-01	CANALIZACIONES DE SONIDO PLANTA BAJA.
CS-02	CANALIZACIONES DE SONIDO PLANTA ALTA.

INIFED
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

DIRECCION GENERAL: MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA: ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS
GERENCIA DE PROYECTOS: ING. LUIS CANIZAL CORREA

PROYECTO: ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO
DIBUJO: J.R.L.
REVISO: ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO
ARCHIVO: I:\OAXACA_SALINAGIMAUDIE\CS-02
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ
20DIT0010W, SALINA CRUZ, OAXACA
GIMNASIO-AUDITORIO
PLANTA ALTA, CANALIZACIONES DE SONIDO

SUBGERENCIA DE INGENIERIA: ING. LEONARDO R. MARTINEZ VAZQUEZ

PLANO No. CS-02
FECHA: FEBRERO 2023
ESCALA: 1:75
ACOT.: METROS