


PLANTA (RAMPA)

ESC. 1 : 40

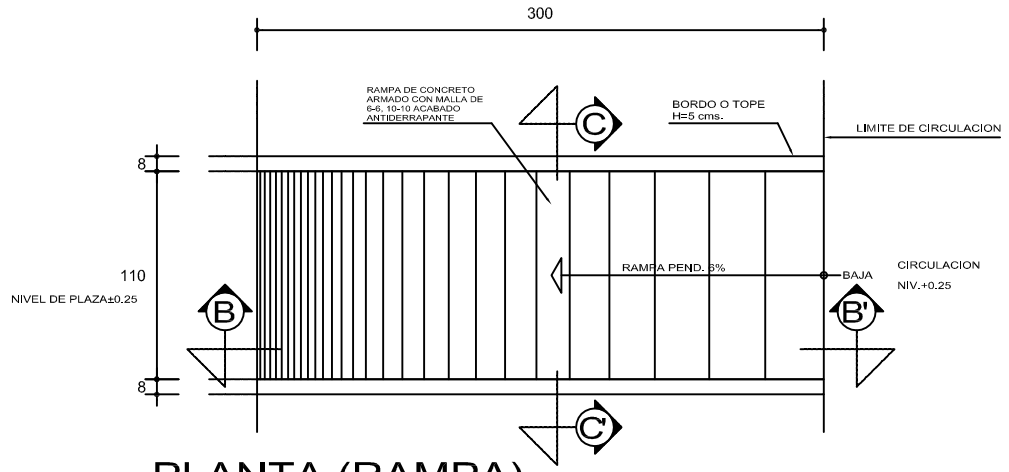


REMATES

ESC. 1 : 15




ALZADO POR JARDIN

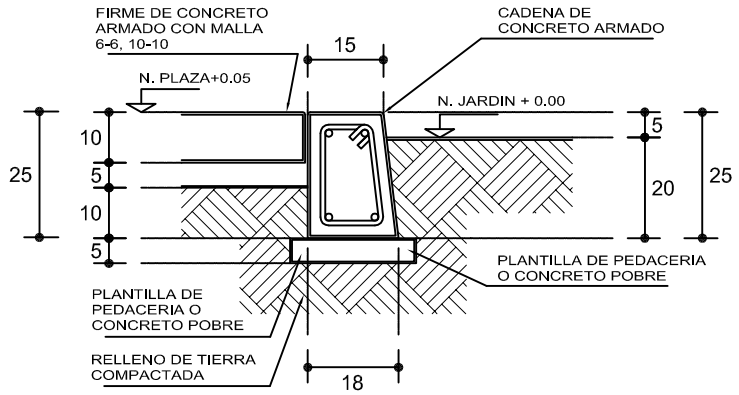


CORTE B-B'

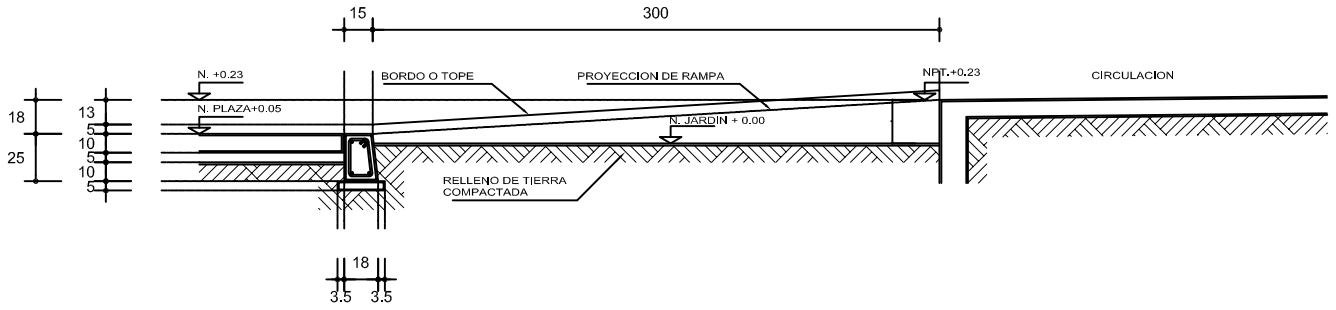


CORTE C-C'

ESCALONES

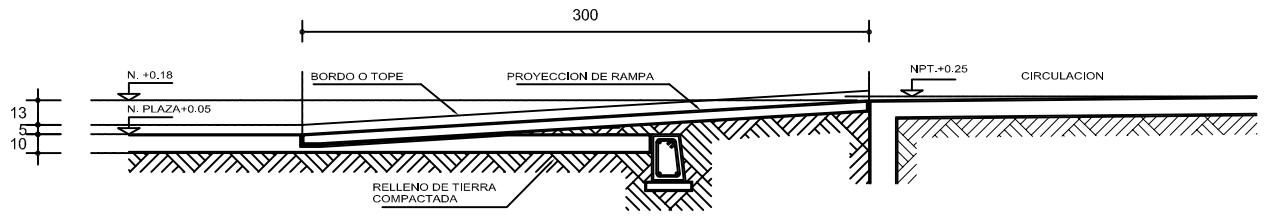ESC. 1 : 15

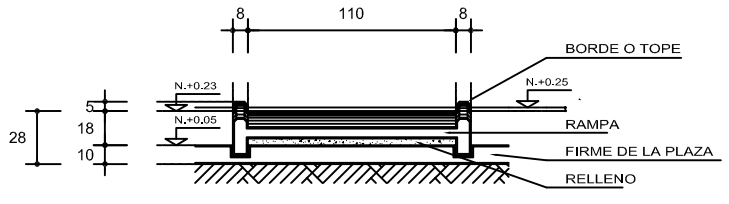


FIRME DE PLAZA

ESC. 1 : 15

## ESPECIFICACIONES GENERALES

RAMPAS

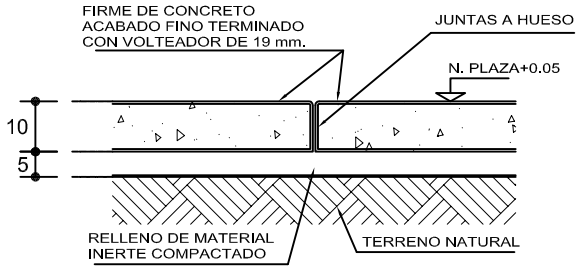DE CONCRETO SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE, CON UN ANCHO MINIMO DE 1.10 m. Y PENDIENTE MAXIMA DE 6%, CON TOPES LATERALES DE 5 cm., EL ACABADO SERA ANTIDERRAPANTE.

PLAZA

FIRME DE CONCRETO f'c=150 kg./cm². CON AGREGADO MAXIMO DE 25 mm. (1") Y MALLA CON PLACAS MAXIMAS DE 3.24x 3.24 m. O RECTANGULARES EN PROPORCION DE 1 : 1.5, CON JUNTAS FRIAS A HUESO, RESULTANTE DEL VACIADO DE LAS LOSAS EN FORMA ALTERNADA, TERMINADAS CON VOLTEADOR DE 19 mm. (3/4"); SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE O SIMILAR), COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON PENDIENTE SEGUN PROYECTO.

REMATES

CADENA DE CONCRETO f'c=150 kg./cm². AGREGADO MAXIMO DE 19 mm. (3/4") VACIADO EN CIMBRA APARENTE EN CARAS VISIBLES, LA PLANTILLA SERA DE PEDACERIA DE TABIQUE CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1 : 5.

2022-2028

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

| | |
|---|---|
| NIVEL : | JNI.- " JOSE VASCONCELOS ". |
| LOCALIDAD: | SAN JOSE. |
| MUNICIPIO: | SAN ANTONIO SINICAHUA . |
| DISTRITO: | TLAXIACO. |
| REGION: | MIXTECA. |

PROYECTO:

TIPO DE PLANO: R A M P A (OBRA EXTERIOR)

PLANO Nº: OE - 013-2

DPLA.40.58

DIBUJO: ARQ. M.A.E. BIELMA

ESTRUCTURA

FECHA: SEPTIEMBRE - 2025

ESCALA: INDICADA | ACOT: CM.