

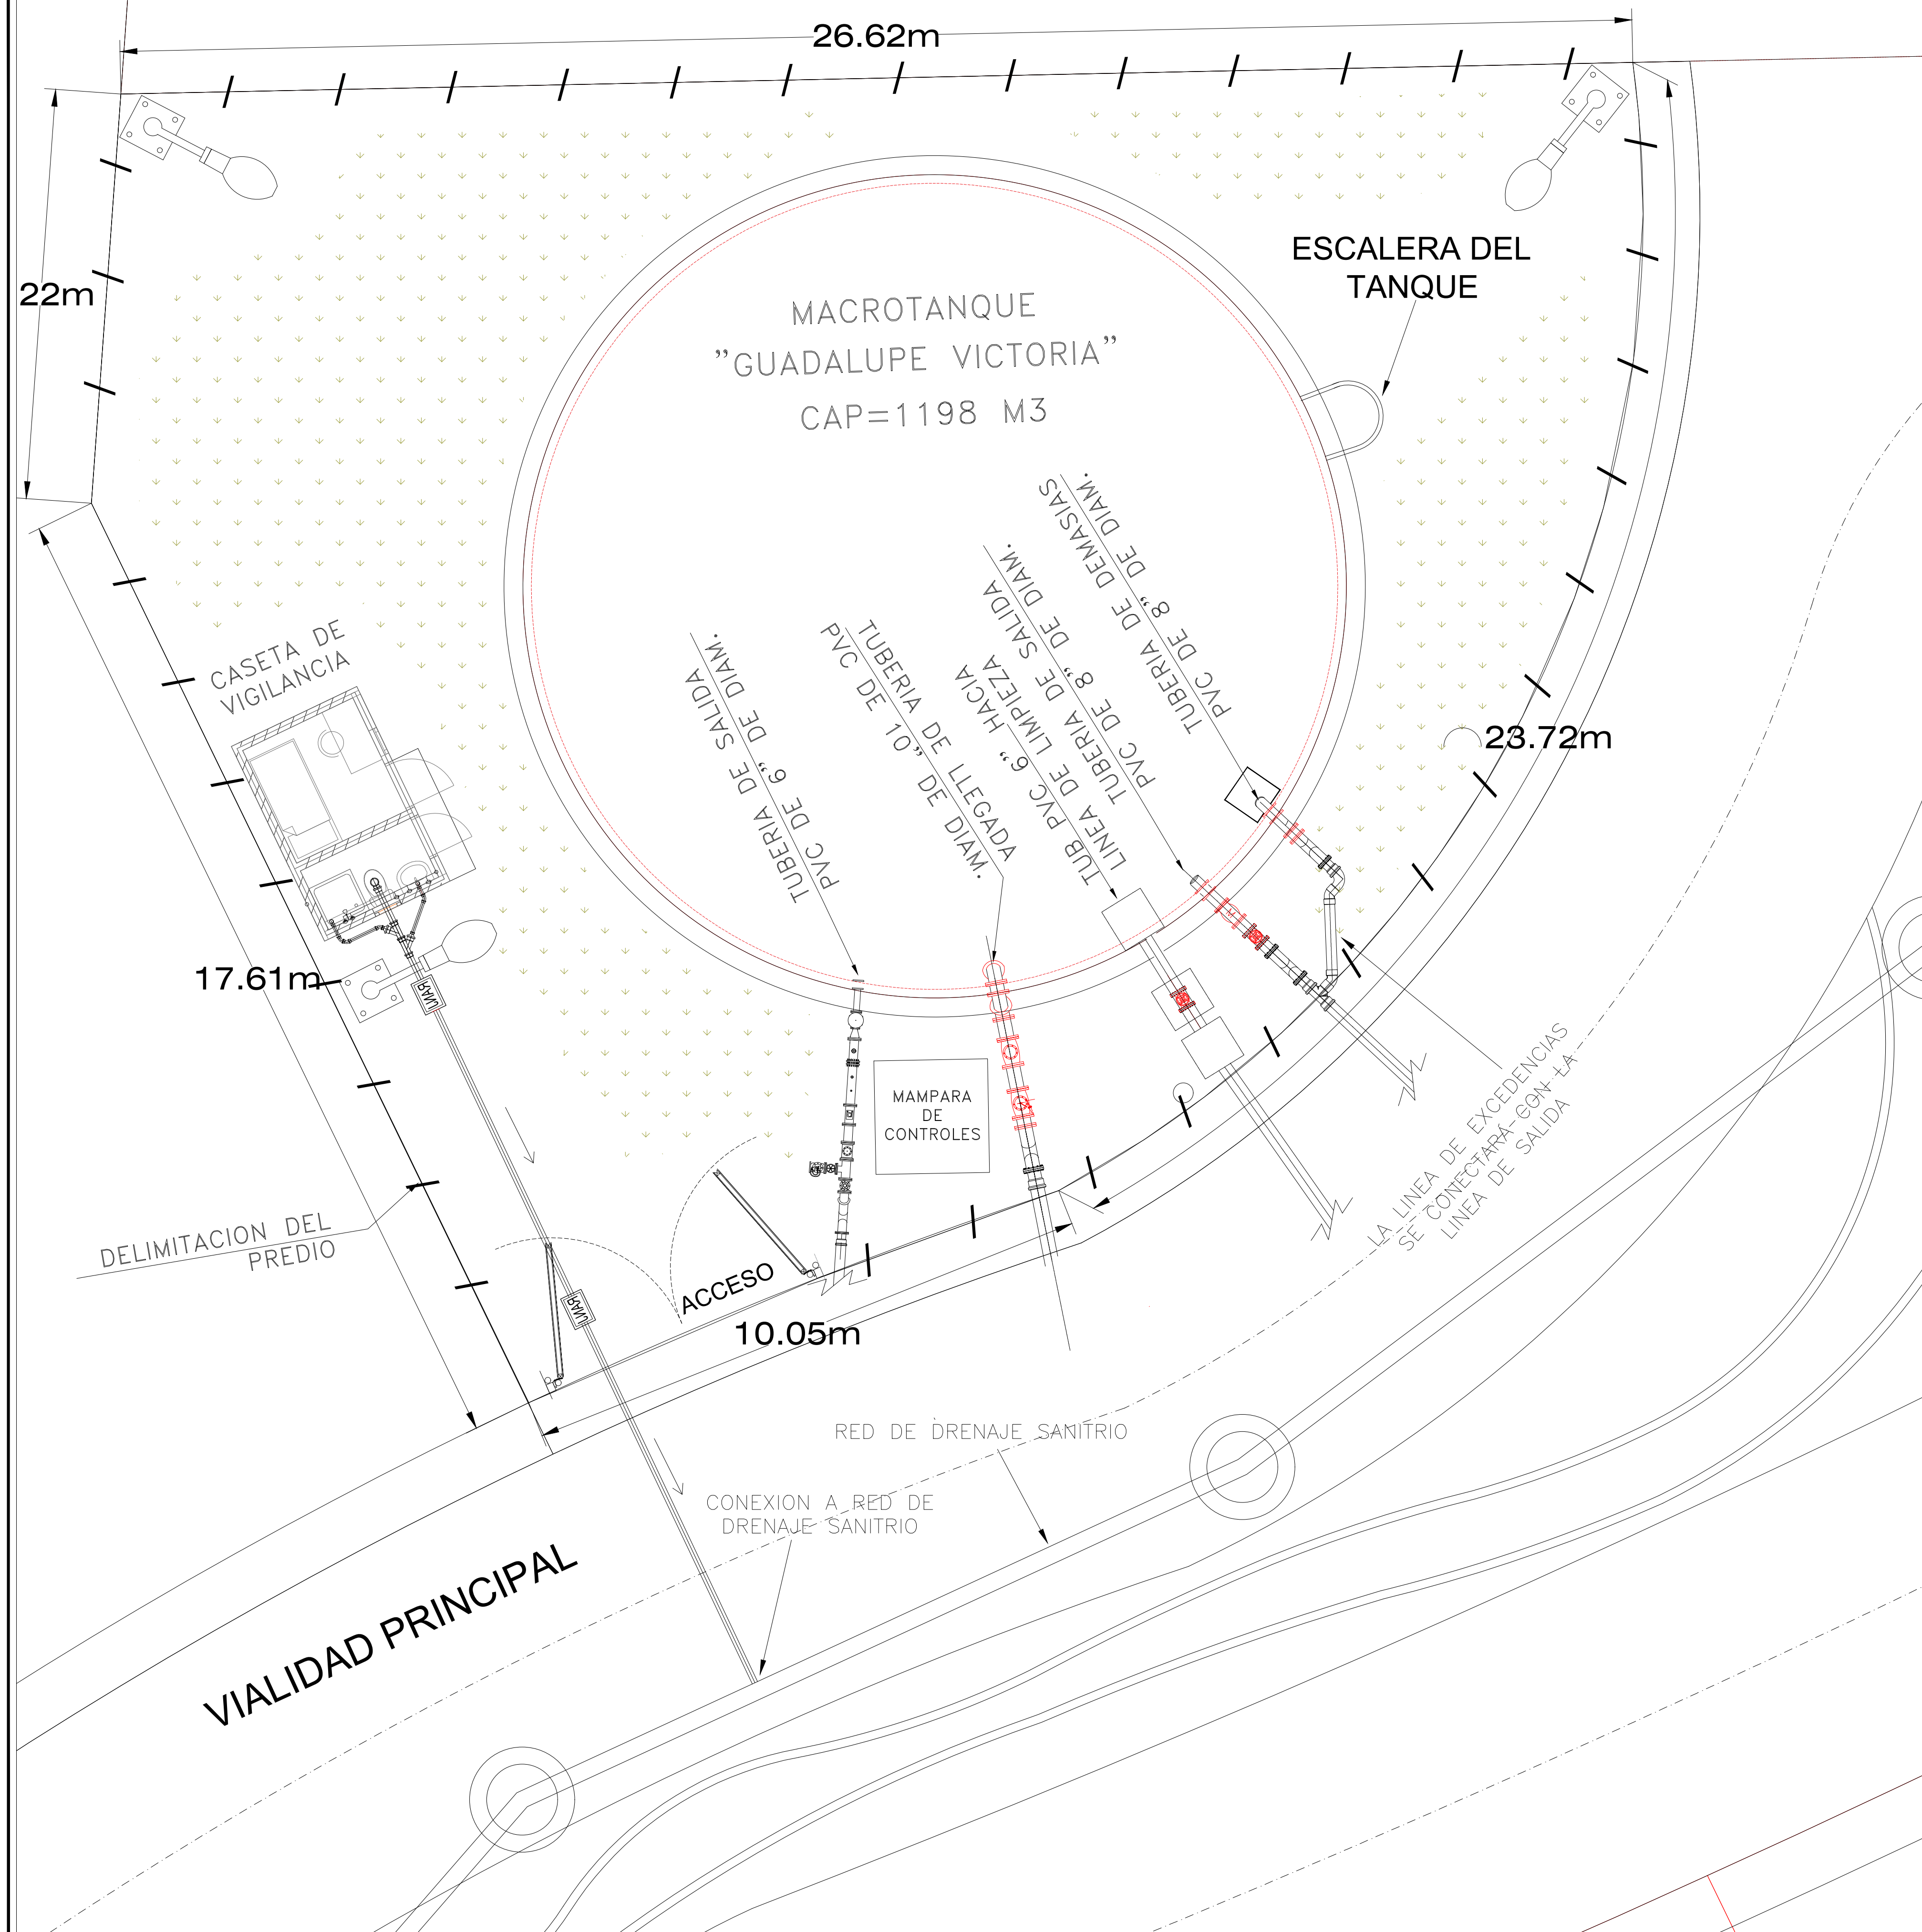



ESCALA 1:60

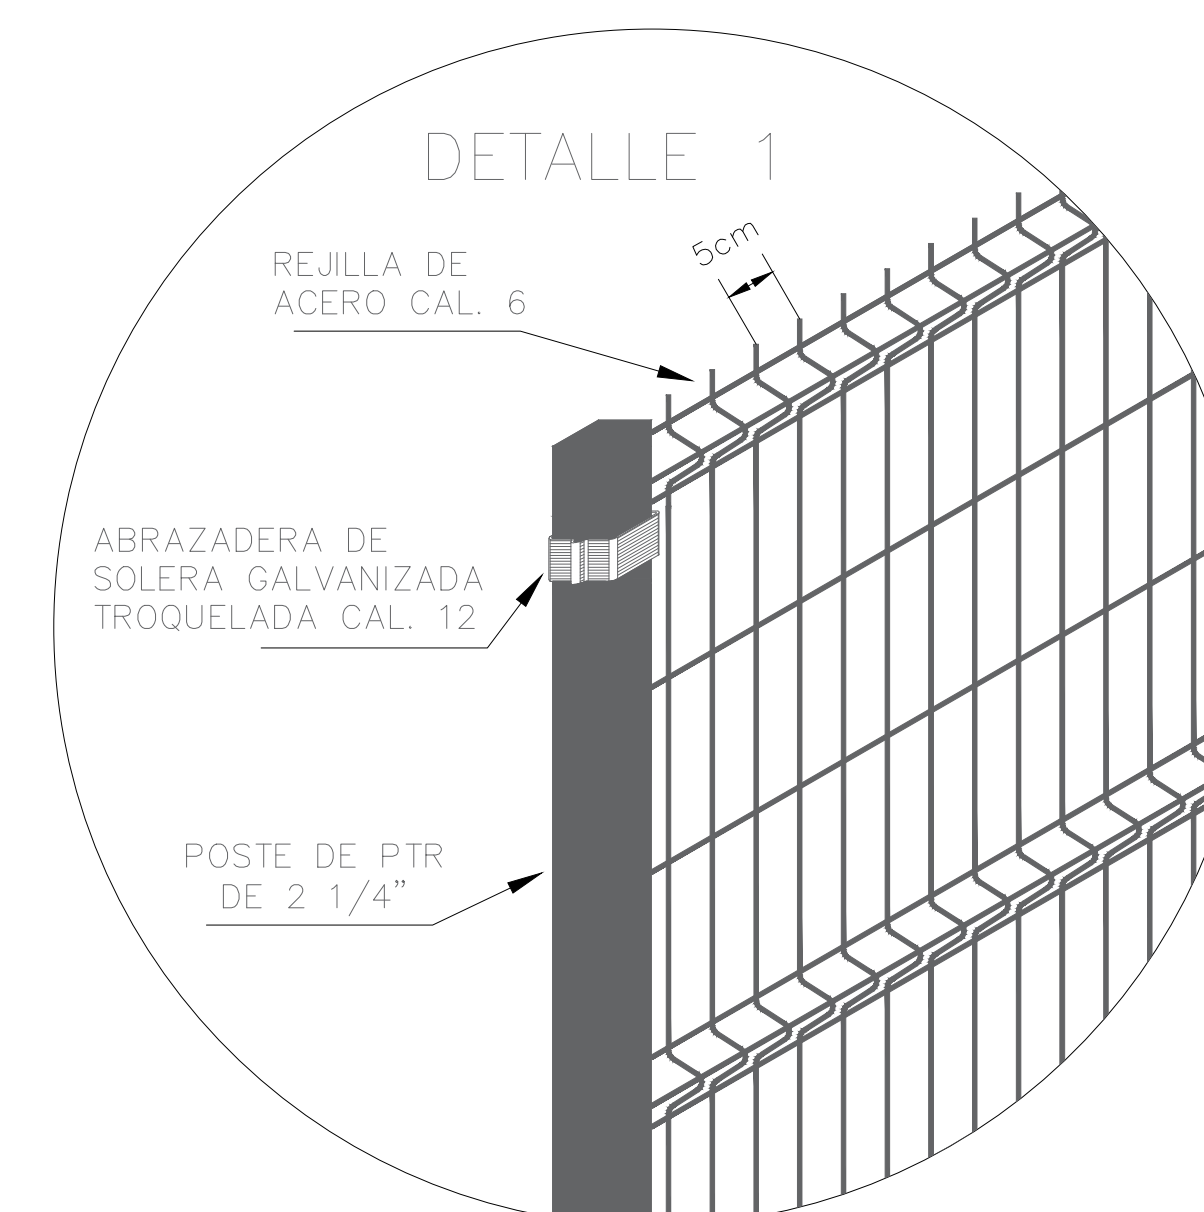


ESCALA S/E

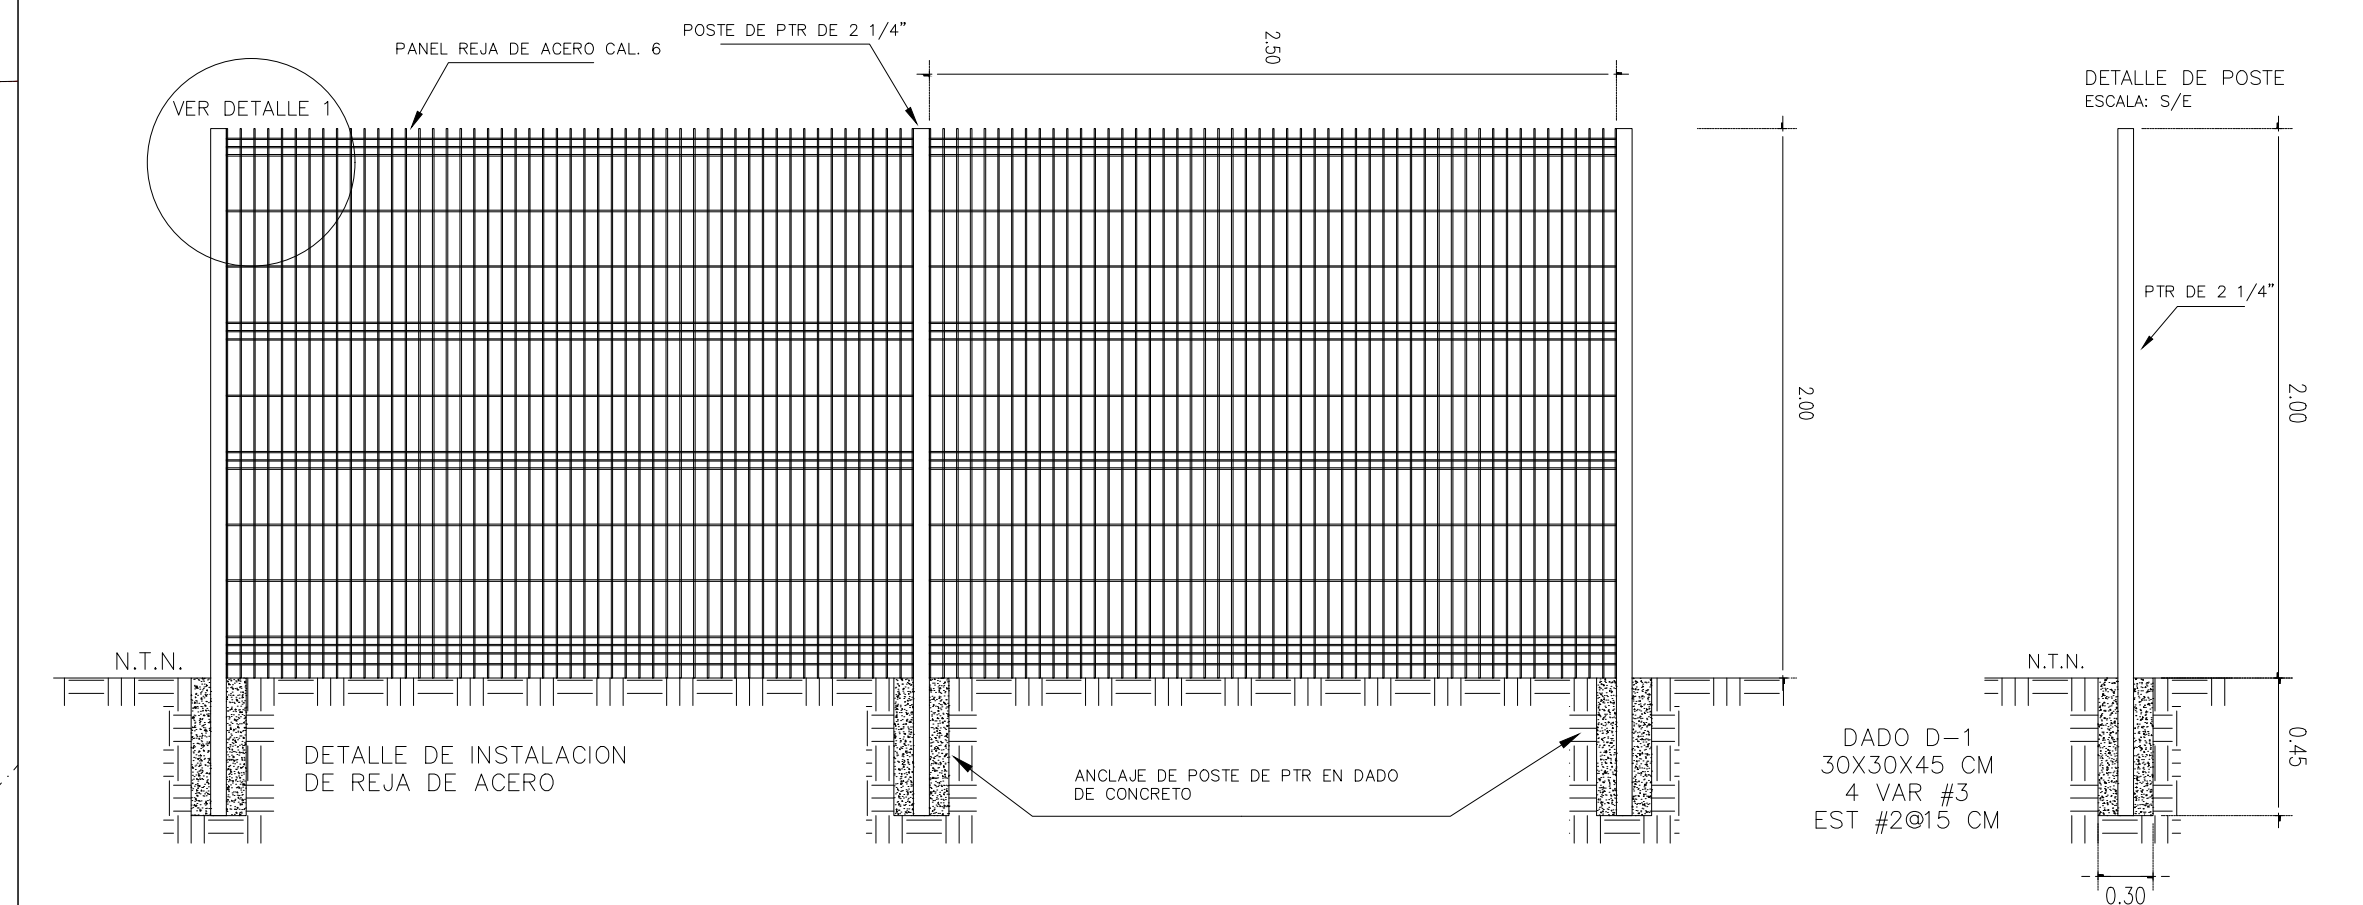

ESCALA S/E

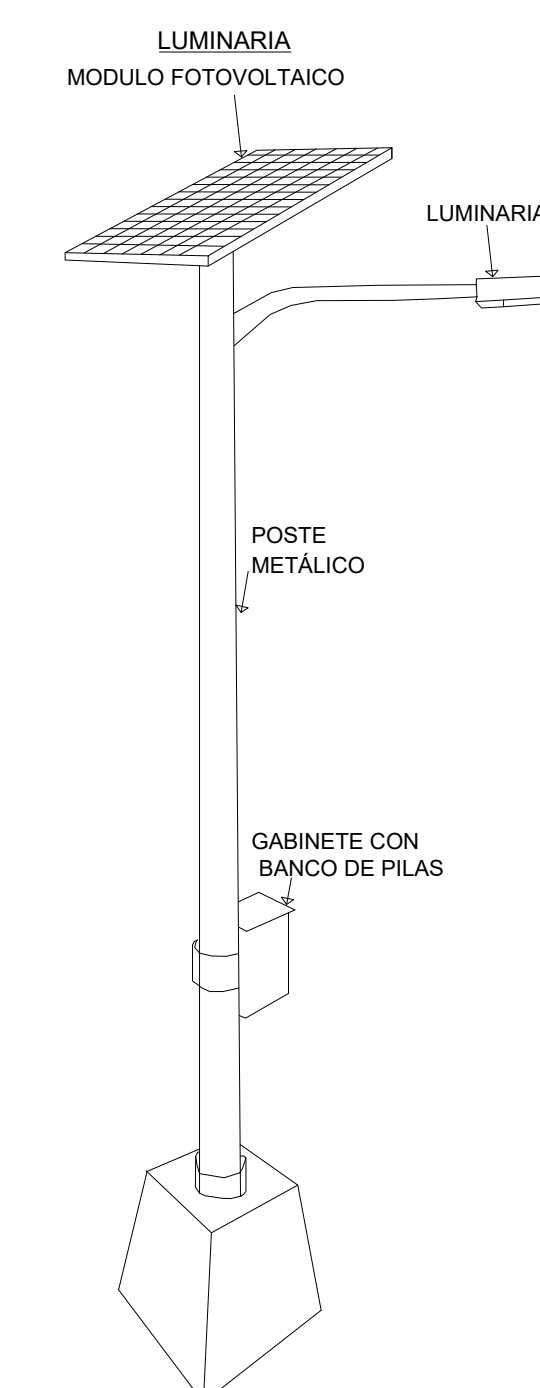

## MACROLOCALIZACIÓN

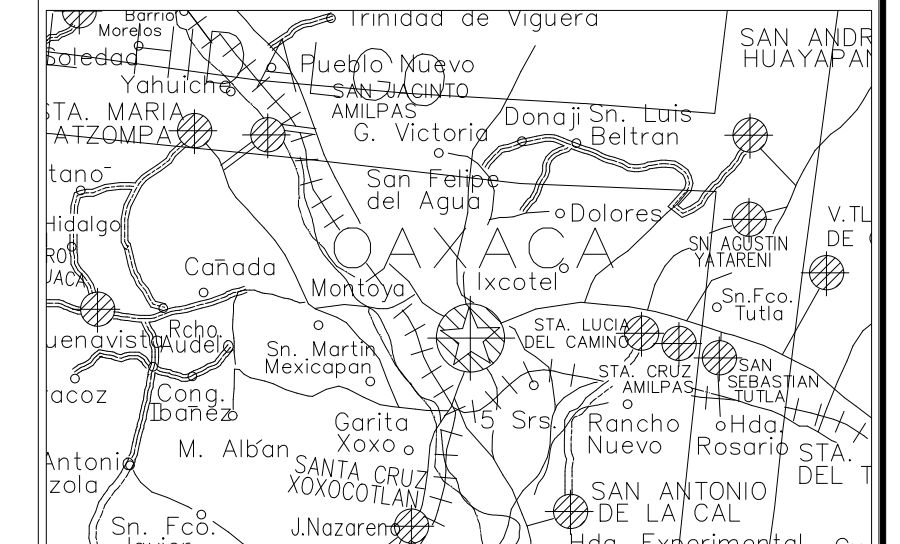

**MICROLOCALIZACIÓN**



**SIMBOLOGIA**


MACRO-TANQUE P. NUEVO -----

LÁMPARAS -----

ÁREA VERDE -----

ÁREA DE CONCRETO -----

CERCADO DEL PREDIO.-----



## NOTAS

- \*LAS ACOTACIONES ESTÁN EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
- \*LOS NIVELES ESTÁN EN METROS Y REFERIDOS AL NIVEL MEDIO DEL MAR.
- \*LA TUBERÍA DE ACERO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA AWWA-C-201, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM-A53, GRADO B.
- \*LAS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE SERÁN TIPO CARA PLANA SLIP-ON, CUELLO SOLDABLE PARA MONTAJE CON TUBERÍA DE ACERO.
- \*EL PRECIO ESTÁ CERCADO CON REJADERO
- \*ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LOS PLANOS DE FONTANERÍA Y ALZADO DE TANQUE
- \*CUALQUIER CAMBIO DEL PLANO QUEDARÁ A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE  
JUAREZ (MACROTANQUE GUADALUPE VICTORIA)

TIPO: AGUA POTABLE

UBICACIÓN: AGENCIA GUADALUPE VICTORIA

DIRECTORA GENERAL SAPAO

---

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE

DIBUJO

---

ING. JUDA E. SANCHEZ VAZQUEZ

PLANO: ARREGLO DE CONJUNTO MACROTANQUE CAP. 1198 M3 FEBRERO 2020

---



Gobierno del Estado  
de Oaxaca  
2016-2022

**laaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

**SAPAO**  
Servicios de Agua Potable y  
Sancantarrillado de Oaxaca

ESC. INDICADA PLANO 1/11 CLAVE: 3109-C

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.