
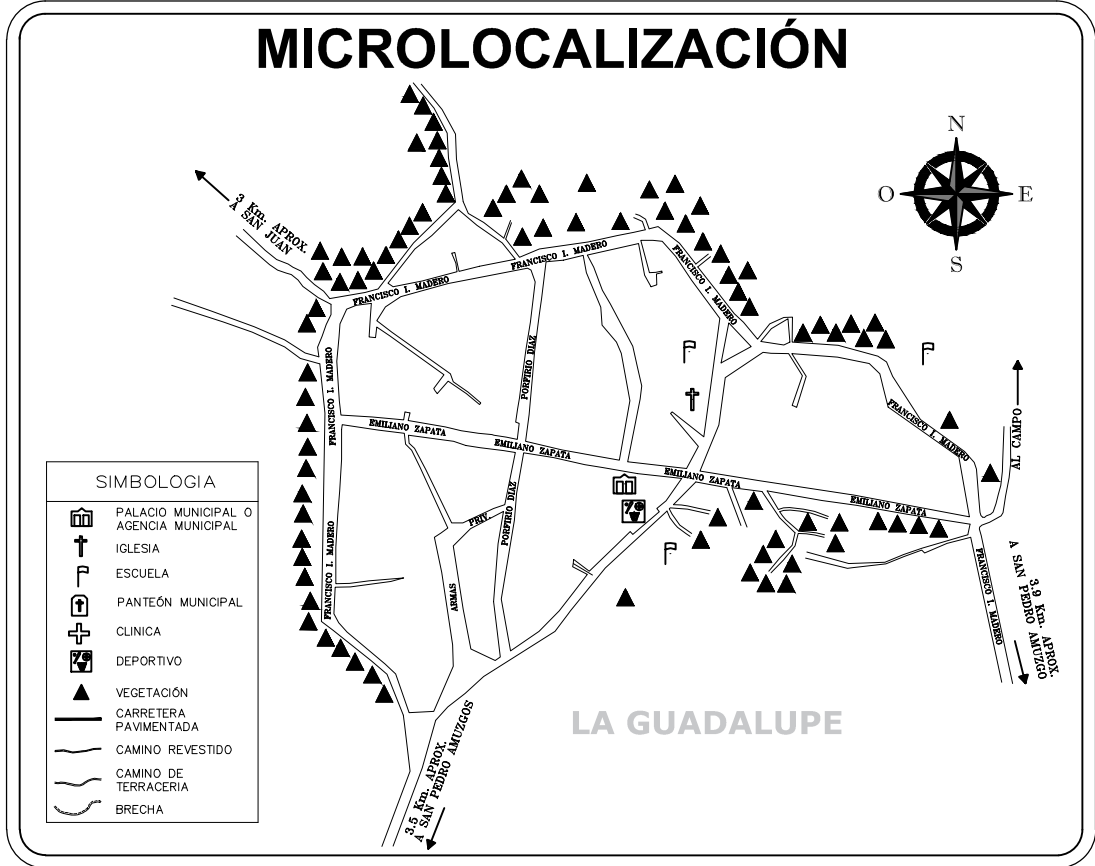


SIMBOLOGIA	
	POSTE PROYECTADO
	POSTE DE MADERA
	POSTE EXISTENTE
	RETENIDA DOBLE ANCLA
	RETENIDA SENCILLA ANCLA
	RETENIDA BANQUETA SENCILLA
	RETENIDA BANQUETA DOBLE
	RETENIDA ESTACA ANCLA
	RETENIDA VOLADA A POSTE
	TRANSFORMADOR NUEVO
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	CORTA CIRCUITO FUSIBLE
	BAJANTE DE TIERRA
	BAJA TENSION EXISTENTE
	BAJA TENSION PROYECTADA
	MEDIA TENSION EXISTENTE
	MEDIA TENSION PROYECTADA
	NEUTRO
	USUARIO NUEVO
	USUARIO EXISTENTE

COORDENADAS UTM			
NUM.	ZONA	ESTE	NORTE
A	14Q	598337	1844166
B	14Q	598283	1844216
C	14Q	598286	1844279
D	14Q	598241	1844341
E	14Q	598158	1844020
F	14Q	598735	1843981
G	14Q	598873	1843534
a'	14Q	598167	1844130
b'	14Q	598254	1844150
c'	14Q	598271	1844263
d'	14Q	598158	1843950
e'	14Q	598152	1843867
f'	14Q	598206	1843796

CUADRO DE DISTANCIAS			
CLARO	NEUTRO	AAC CAL 2	
E-a'		100	
a'-b'		90	
b'-c'		115	
B-C	65		
C-D	75		
E-d'		75	
d'-e'		85	
e'-f'		90	
F-G		460	

# VOLUMEN DE OBRA (31 POSTES DE R.D.)

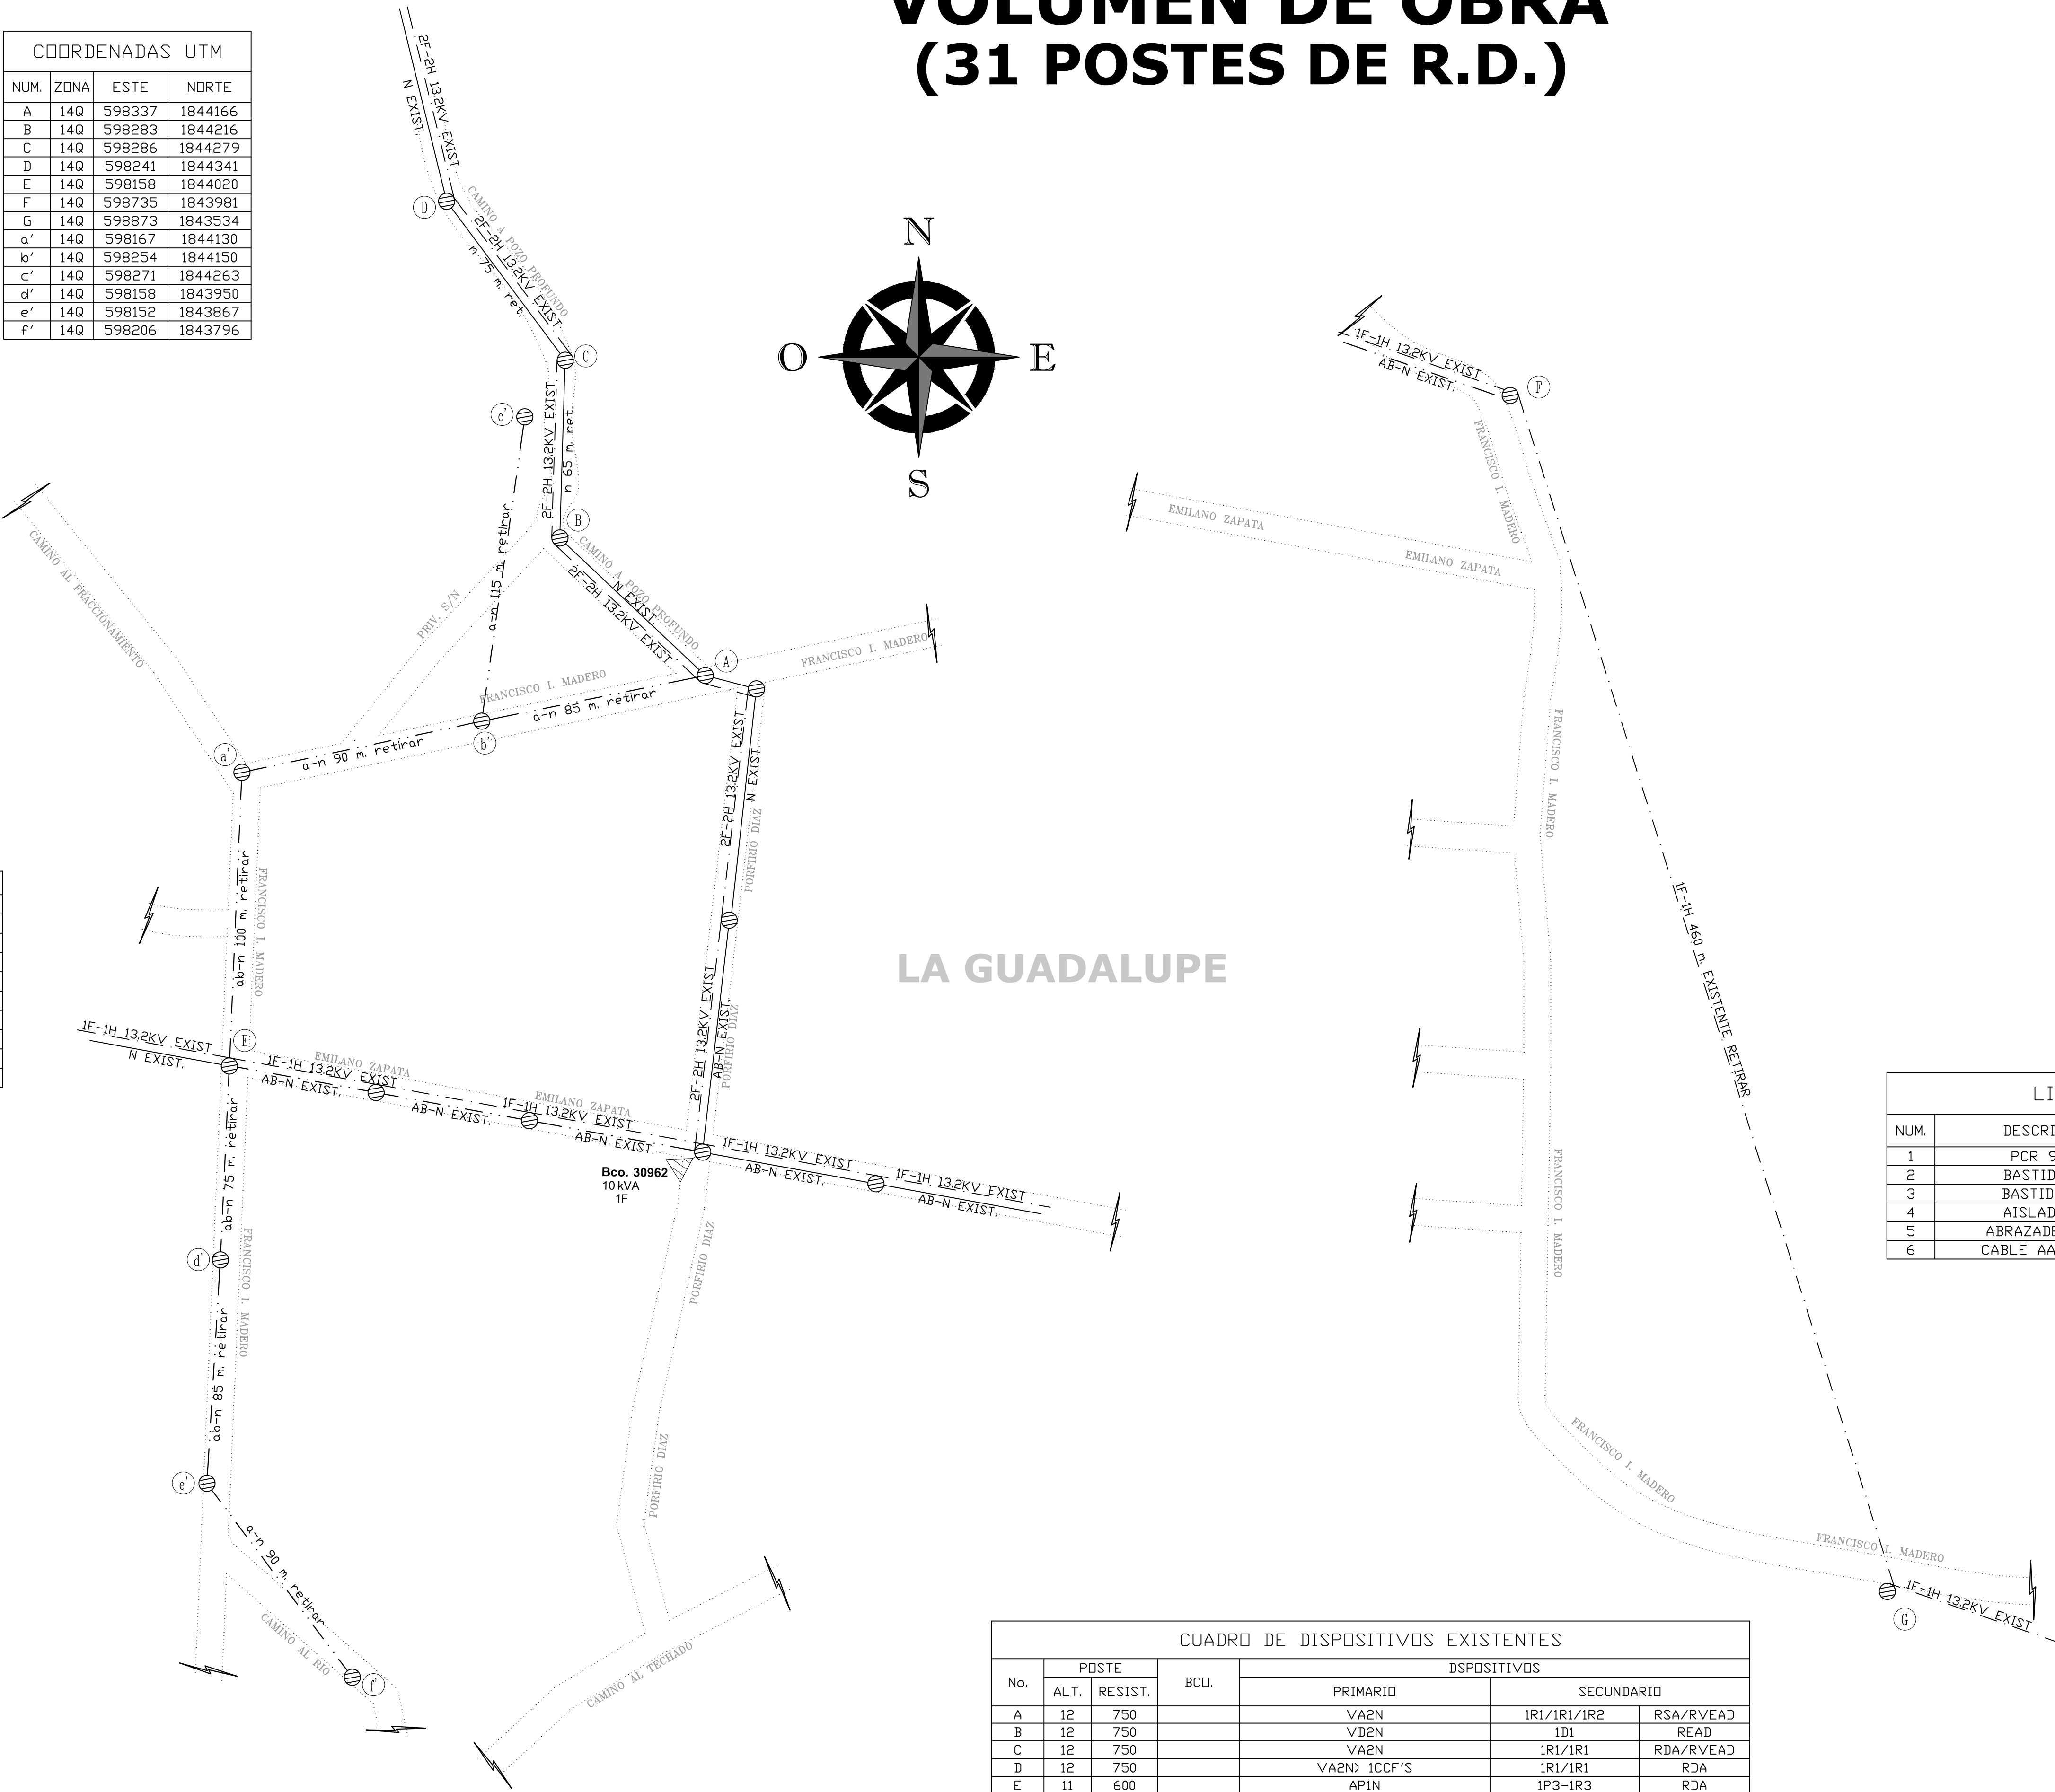

LISTADO DE MATERIAL A RETIRAR									
NUM.	DESCRIPCIÓN	a'	b'	c'	d'	e'	f'	CANTIDAD	UNIDAD
1	PCR 9-400	1	1	1	1	1	1	6	PZA
2	BASTIDOR B1	2	4	2		2	2	12	PZA
3	BASTIDOR B3	1			1	1		3	PZA
4	ATLADOR 1C	3	4	2	3	5	2	19	PZA
5	ABRAZADERA 2BS	3	2	2	2	3	2	14	PZA
6	CABLE AAC CAL 2							1015	MTS

## ESPECIFICACIONES R.D.:

- \* LAS ACOMETIDAS EXISTENTES SE REUBICARAN AL POSTE MAS CERCANO CON CONECTOR TIPO CILINDRICO 6-8.
- \* SE EVITARA LA AFECTACION DE PREDIOS Y ESPACIOS AEROS DE LOS MISMOS.
- \* SE RETIRARA LOS POSTES EXISTENTES a', b', c', d', e' y f'.
- \* SE RETIRARA EL CLARO INTERPOSTAL EXISTENTE DE M.T. E-G.
- \* SE RETIRARA EL CLARO INTERPOSTAL EXISTENTE DE B.T. E-a', a'-b', b'-c', c'-d', d'-e' y e'-f'.
- \* TODA MATERIAL Y EQUIPO A RETIRAR QUE NO ESTE CONSIDERADO SU REUTILIZACION SERA INGRESADO AL ALMACEN DE C.F.E.
- \* QUEDA SUJETO A CAMBIOS O MODIFICACIONES DE ACUERDO A LA SUPERVISION EN CAMPO DE LA CFE.

CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES						
No.	POSTE		BCD.	DISPOSITIVOS		
	ALT.	RESIST.		PRIMARIO	SECUNDARIO	
A	12	750		VA2N	IR1/IR1/IR2	RSA/RVEAD
B	12	750		VD2N	ID1	READ
C	12	750		VA2N	IR1/IR1	RDA/RVEAD
D	12	750		VA2ND 1CCF'S	IR1/IR1	RDA
E	11	600		APIN	IP3-IR3	RDA
a'	9	400			IR3/IR2	
b'	9	400			IP2/IR2	
c'	9	400			IR2	RSA
d'	9	400			IP3	
e'	9	400			IR3/IR2	
f'	9	400			IR2	

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE, ZONA DE DISTRIBUCION HUATULCO, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL DE \_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_\_.

NOTA: ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR, LA OBRA PODRA EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EL CONVENIO DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE.

<div> <div>DIVISION SURESTE</div> <div>ZONA DE DISTRIBUCION HUATULCO</div> <div>DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</div> <div>PLANO DE RED EXISTENTE A RETIRAR</div> <div>"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS."</div> <div>MPID. SAN PEDRO AMUZGOS</div> </div>			<div> <div>BTB. PUTLA</div> </div>
<div>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</div>			
<div> <div>PROYECTO</div> <div>ING. RUBEN SEBASTIAN ALONSO</div> <div>CEB. PROF. 1147141</div> </div>	<div> <div>APROBO</div> </div>	<div> <div>ESCALA:</div> <div>S/E</div> </div>	
<div> <div>REVISO</div> </div>	<div> <div>FECHA:</div> <div>ENERO/2022</div> </div>	<div> <div>PLANO</div> <div>1/1</div> </div>	
<div> <div>SUPERVISOR DE OBRA</div> </div>	<div> <div>Vo.Bo</div> </div>	<div> <div>JEFE DE OFICINA DE SOLICITUDES Y ASESORIA</div> </div>	
<div> <div>JEFE DE OFICINA DE PLANEACION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</div> </div>	<div> <div>JEFE DE OFICINA DE PLANEACION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</div> </div>	<div> <div>JEFE DE OFICINA DE PLANEACION, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</div> </div>	