


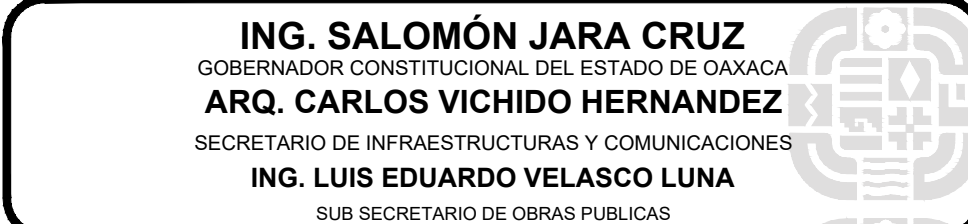
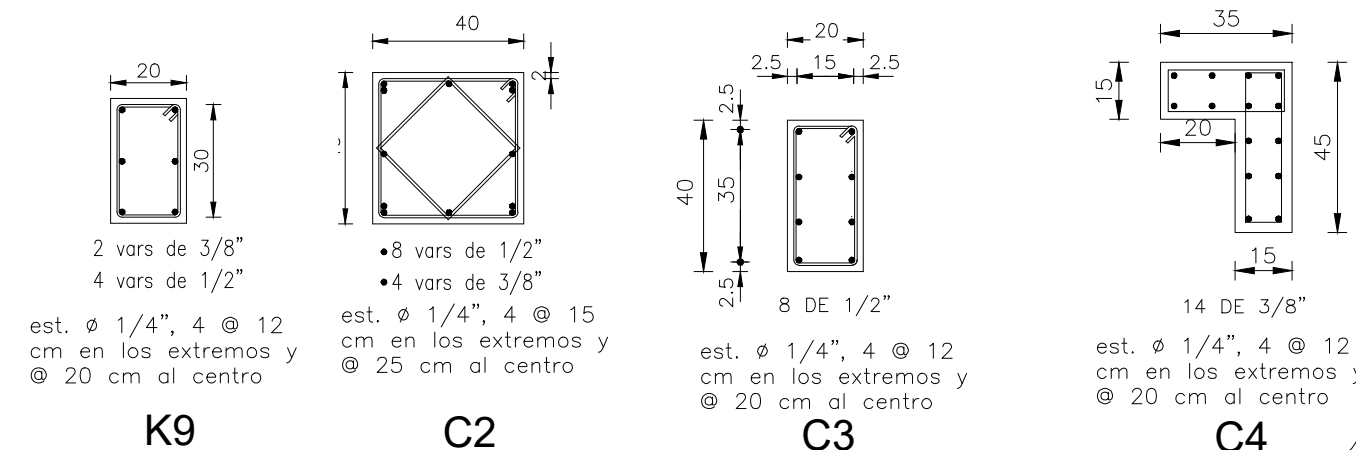
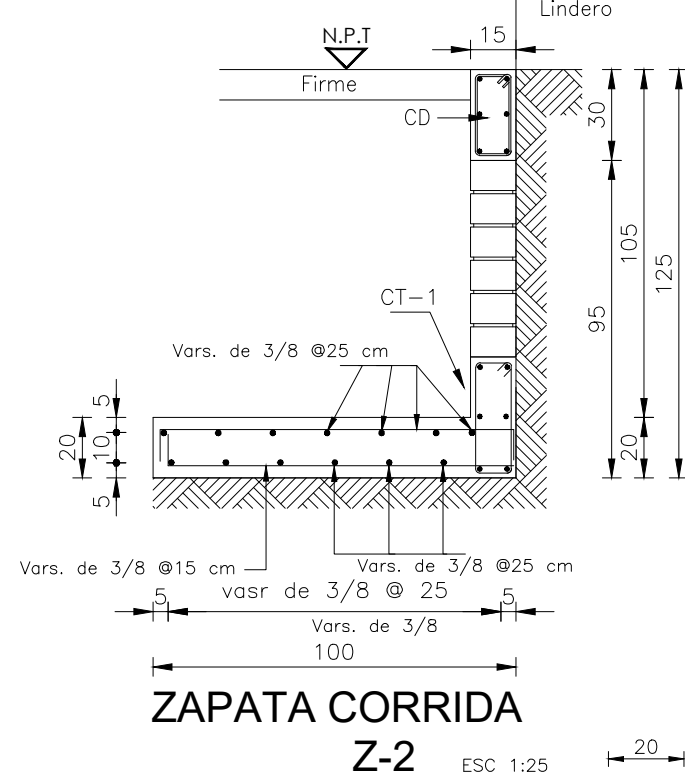


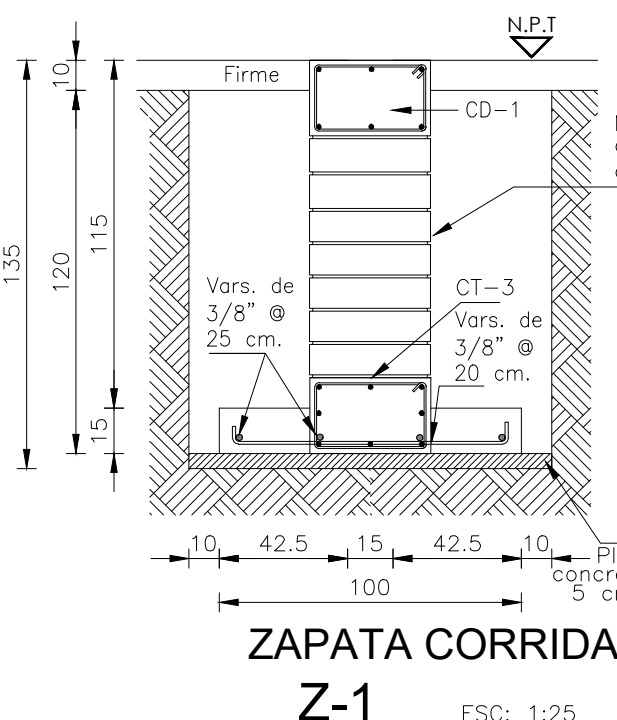

14. TRASLAPES
Los traslapes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que se dé un traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslape distarán entre sí por lo menos 40 diámetros.

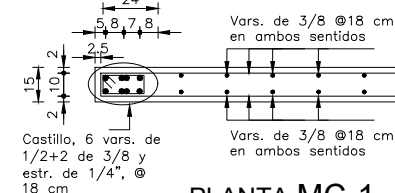

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

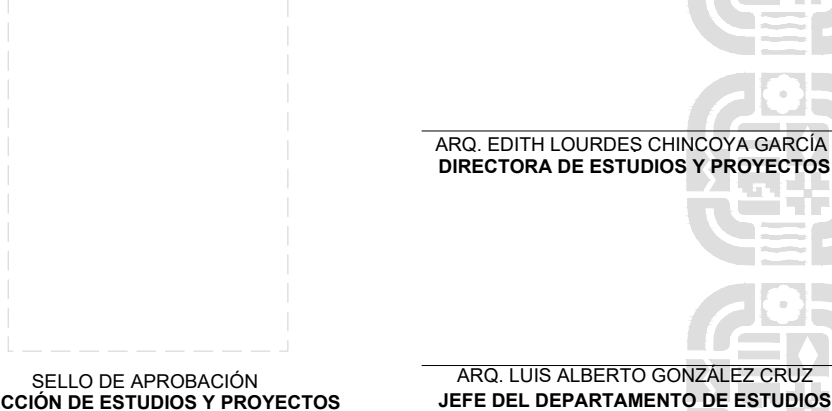

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ET LA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ET LA	
UBICACION: MUNICIPIO: GUADALUPE ET LA DISTRITO: ET LA LOCALIDAD: GUADALUPE ET LA REGION: VALLES CENTRALES	

-DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-0000	INSERTE DATO PROYECTISTA CED. PROF: 0000000
DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:	
INSERTE DATO CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL	

TIPO DE PLANO:

PLANTA DE CIMENTACIÓN

FECHA: 2025
 ESCALA: EL QUE SE INDICA
 ACOTACIÓN: METROS

CLAVE DE PLANO:
CIM-PL-06

06 de 19