
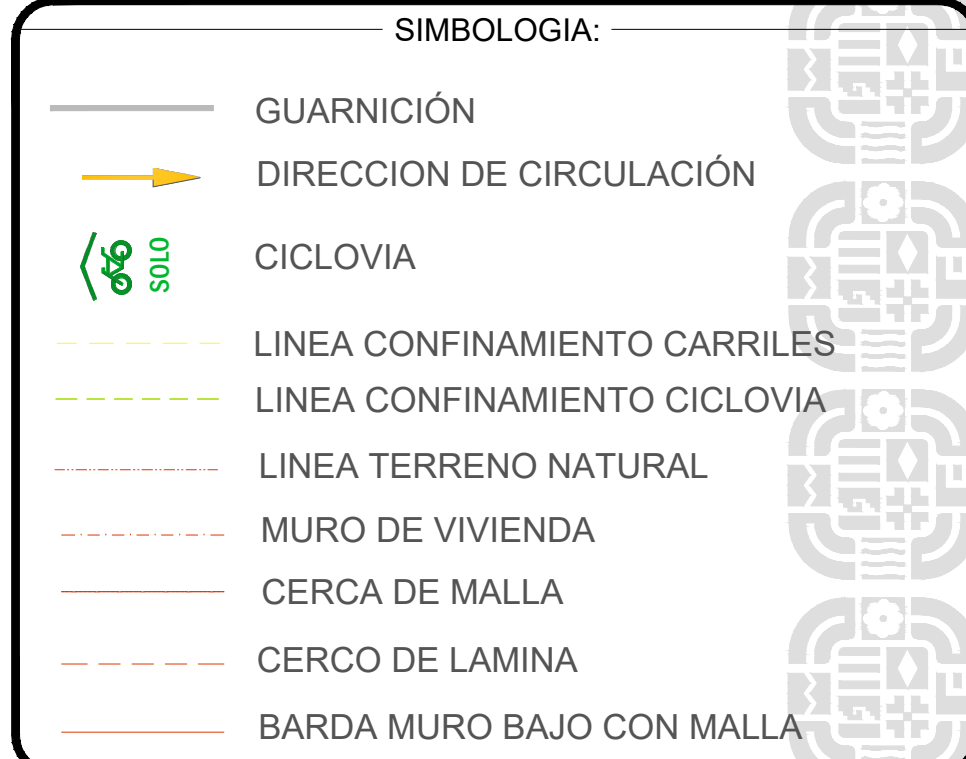
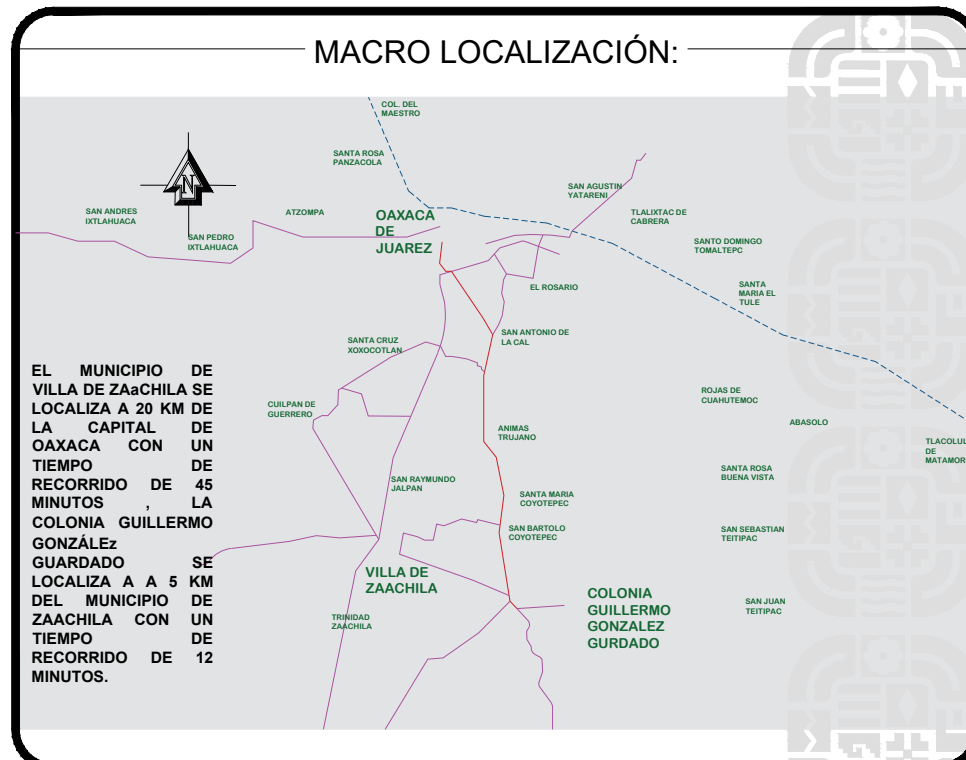
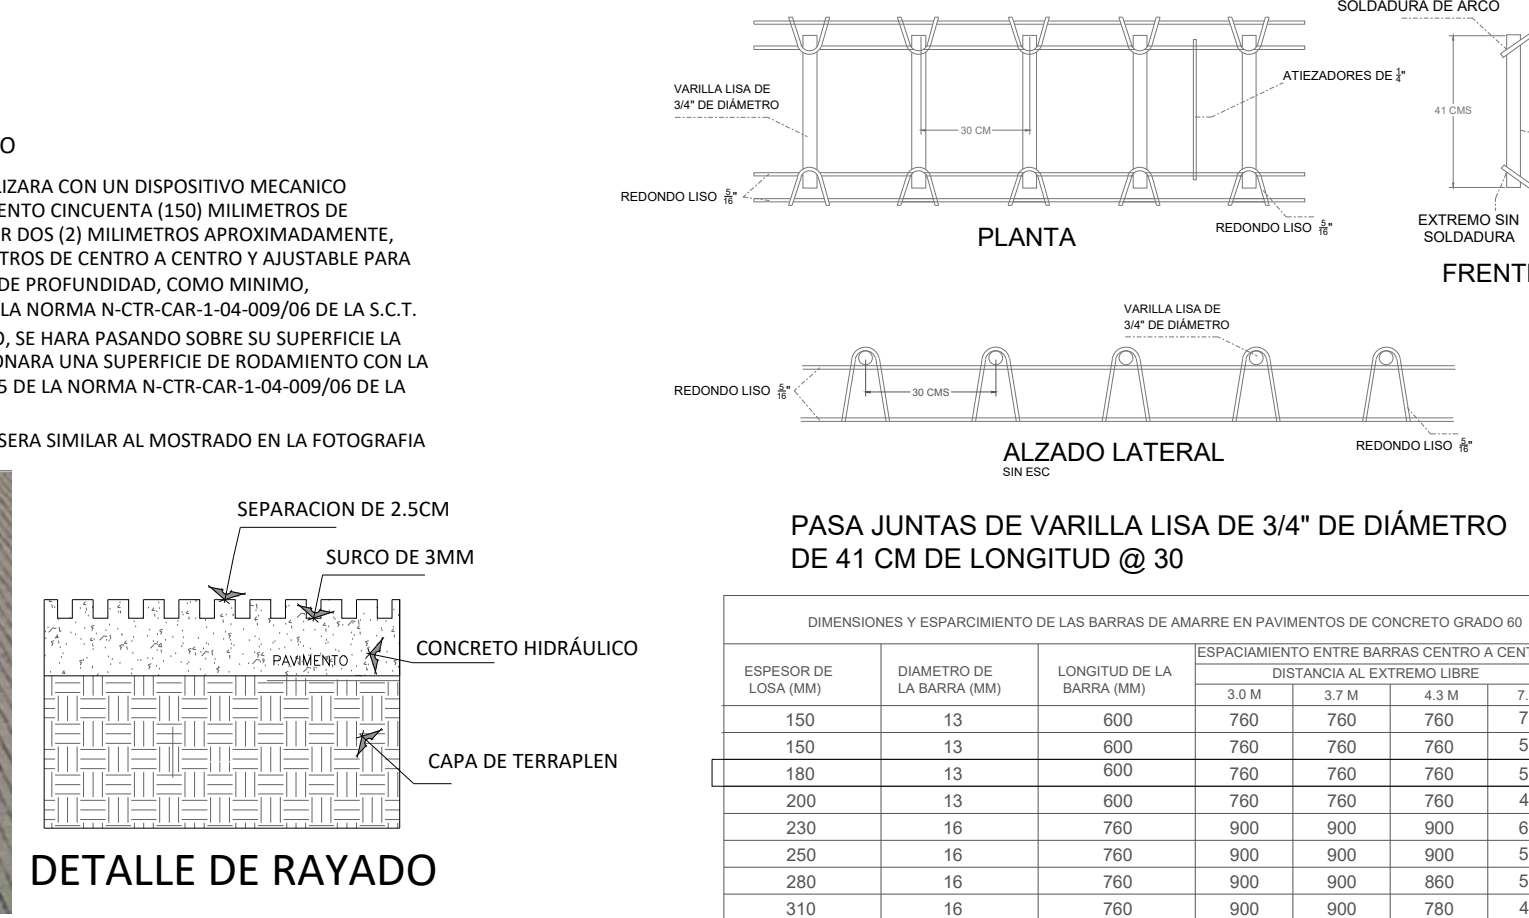


SECCIONES DE EN LEVANTADOS EN EL LUGAR	AREAS								SEMIESTADIA	VOLUMENES			
	ELEVACIONES		ESPORES										
	TN	RASANTE	C	T	C	A1+A2	T	A1+A2		CR	C	T	CA
0+000	1579.26	1579.26	0.00		4.95	0.00		5.06					
0+020	1578.625	1578.62	0.01		0.85	5.8	0.00	0.00	1.11	10	58.00	0.00	16.16
0+040	1578.004	1578	0.00		0.02	0.9	1.75	0.00	1.11	10	17.50	0.00	12.21
0+060	1577.393	1577.39	0.00		0.08	1.1	2.00	0.00	1.11	10	20.00	0.00	12.21
0+080	1576.783	1576.83	0.00		0.04	0.88	1.98	0.00	1.11	11	19.86	0.00	12.21
0+100	1576.42	1576.42	0.00		0.88	1.77	0.00	0.00	1.11	10	17.70	0.00	12.21
0+120	1575.984	1575.85	0.00		0.09	3.98	0.00	0.00	1.11	10	39.80	0.00	12.21
0+140	1575.34	1575.29	0.05		0.92	4.01	0.00	0.00	1.11	10	40.10	0.00	12.21
0+160	1574.721	1574.72	0.00		0.95	1.87	0.00	0.00	1.11	10	18.70	0.00	12.21
0+180	1574.182	1574.18	0.00		0.82	1.77	0.00	0.00	1.11	11	17.70	0.00	12.21
0+200	1573.616	1573.61	0.01		0.82	1.74	0.00	0.00	1.11	10	17.40	0.00	12.21
0+220	1572.948	1572.94	0.00		0.99	1.81	0.00	0.00	1.11	11	18.10	0.00	12.21
0+240	1572.261	1572.26	0.00		1.04	1.96	0.00	0.00	1.11	11	19.60	0.00	12.21
0+260	1571.616	1571.62	0.00		1.78	1.82	0.00	0.00	1.11	10	18.20	0.00	12.21
0+280	1570.953	1570.91	0.04		0.12	2.02	0.00	0.00	1.11	10	20.20	0.00	12.21
0+301.45	1570.919	1570.86	0.06		0.87	2.07	0.00	0.00	1.11	7.25	15.01	0.00	13.85
											357.81	0.00	918.07

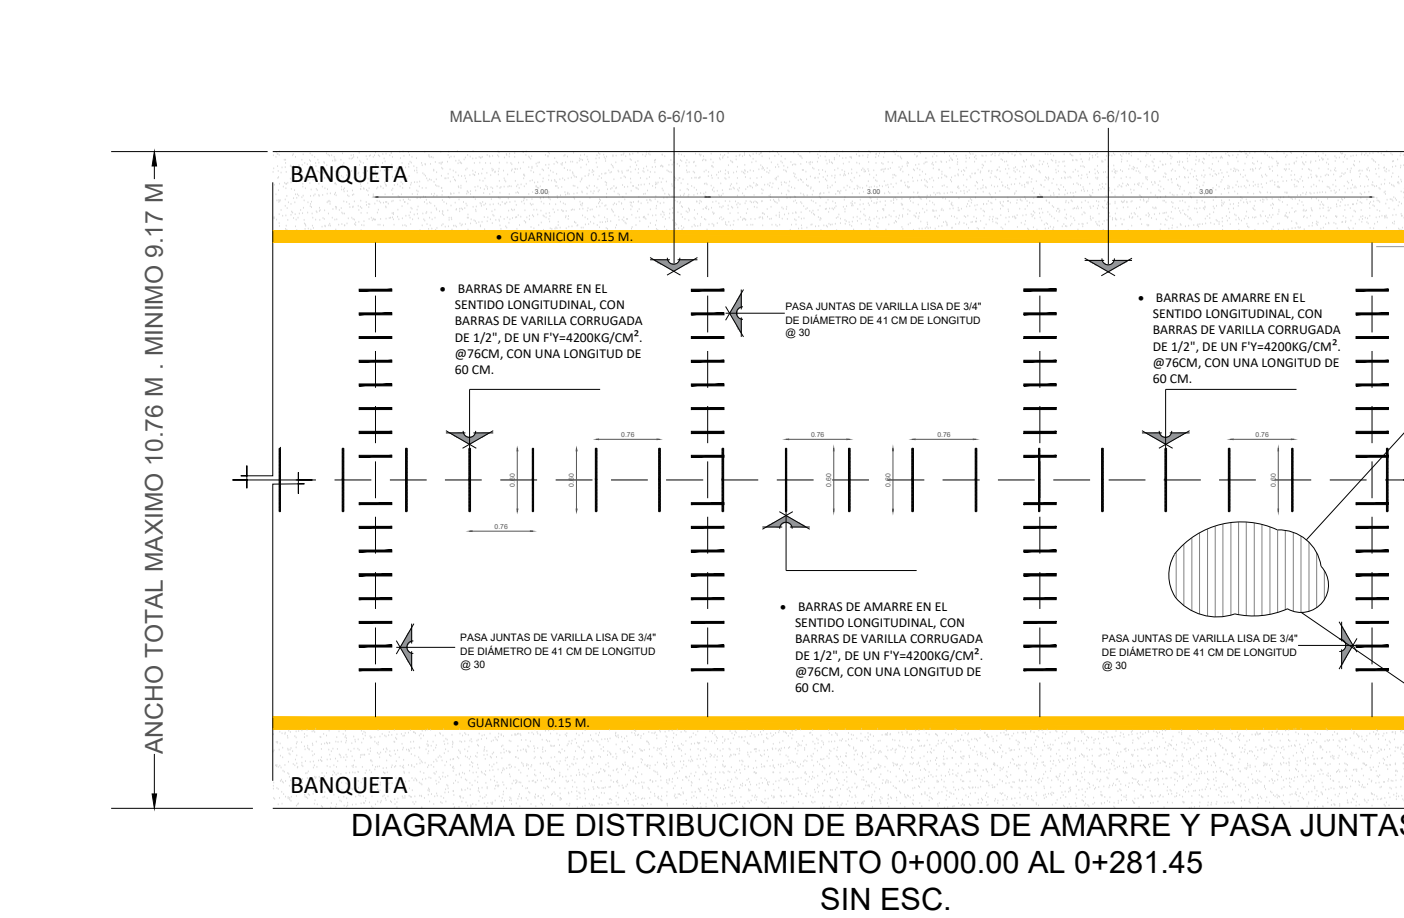

SECCIÓN TIPO DEL KM 0+000.00 AL 0+281.45 SIN ESC.

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE COMPRESIÓN DE LAS MUESTRAS DE CAPA EXISTENTE PRESENTA LA SIGUIENTE TABLA:

PRUEBAS DE COMPRESIÓN PARA SUELO DEPORTES DE HIDRÁULICO.

GUARNICIONES: SERÁN DE 0.1500/2000 KG. CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM² CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 1-1/2" (37.5 MM). LOS AGREGADOS PÉTRIDOS DEBEN CUMPLIR LA NORMA N-CMT-2-02-000102, CEMENTO DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA N-CMT-2-02-000101, EL AGUA DEBE CUMPLIR LA NORMA N-CMT-2-02-000103

EL CONCRETO HIDRÁULICO SERÁ HECHO ESPESOR DE 15 CM. TAMAÑO MÁXIMO MMX CON ELECTRODOS DE 14# x 2' 0" x 2' 0" CON MALLA ELECTRODOSADA 6" x 6" 0

CAPA DE TERRAPLEN COMPACTADA A DETERMINADO POR LA PRUEBA MODIFICADA

DETALLE DE GUARNICIÓN



LAS ESPECIFICACIONES DE ESTOS
LETREROS SON OBTENIDAS
DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.