

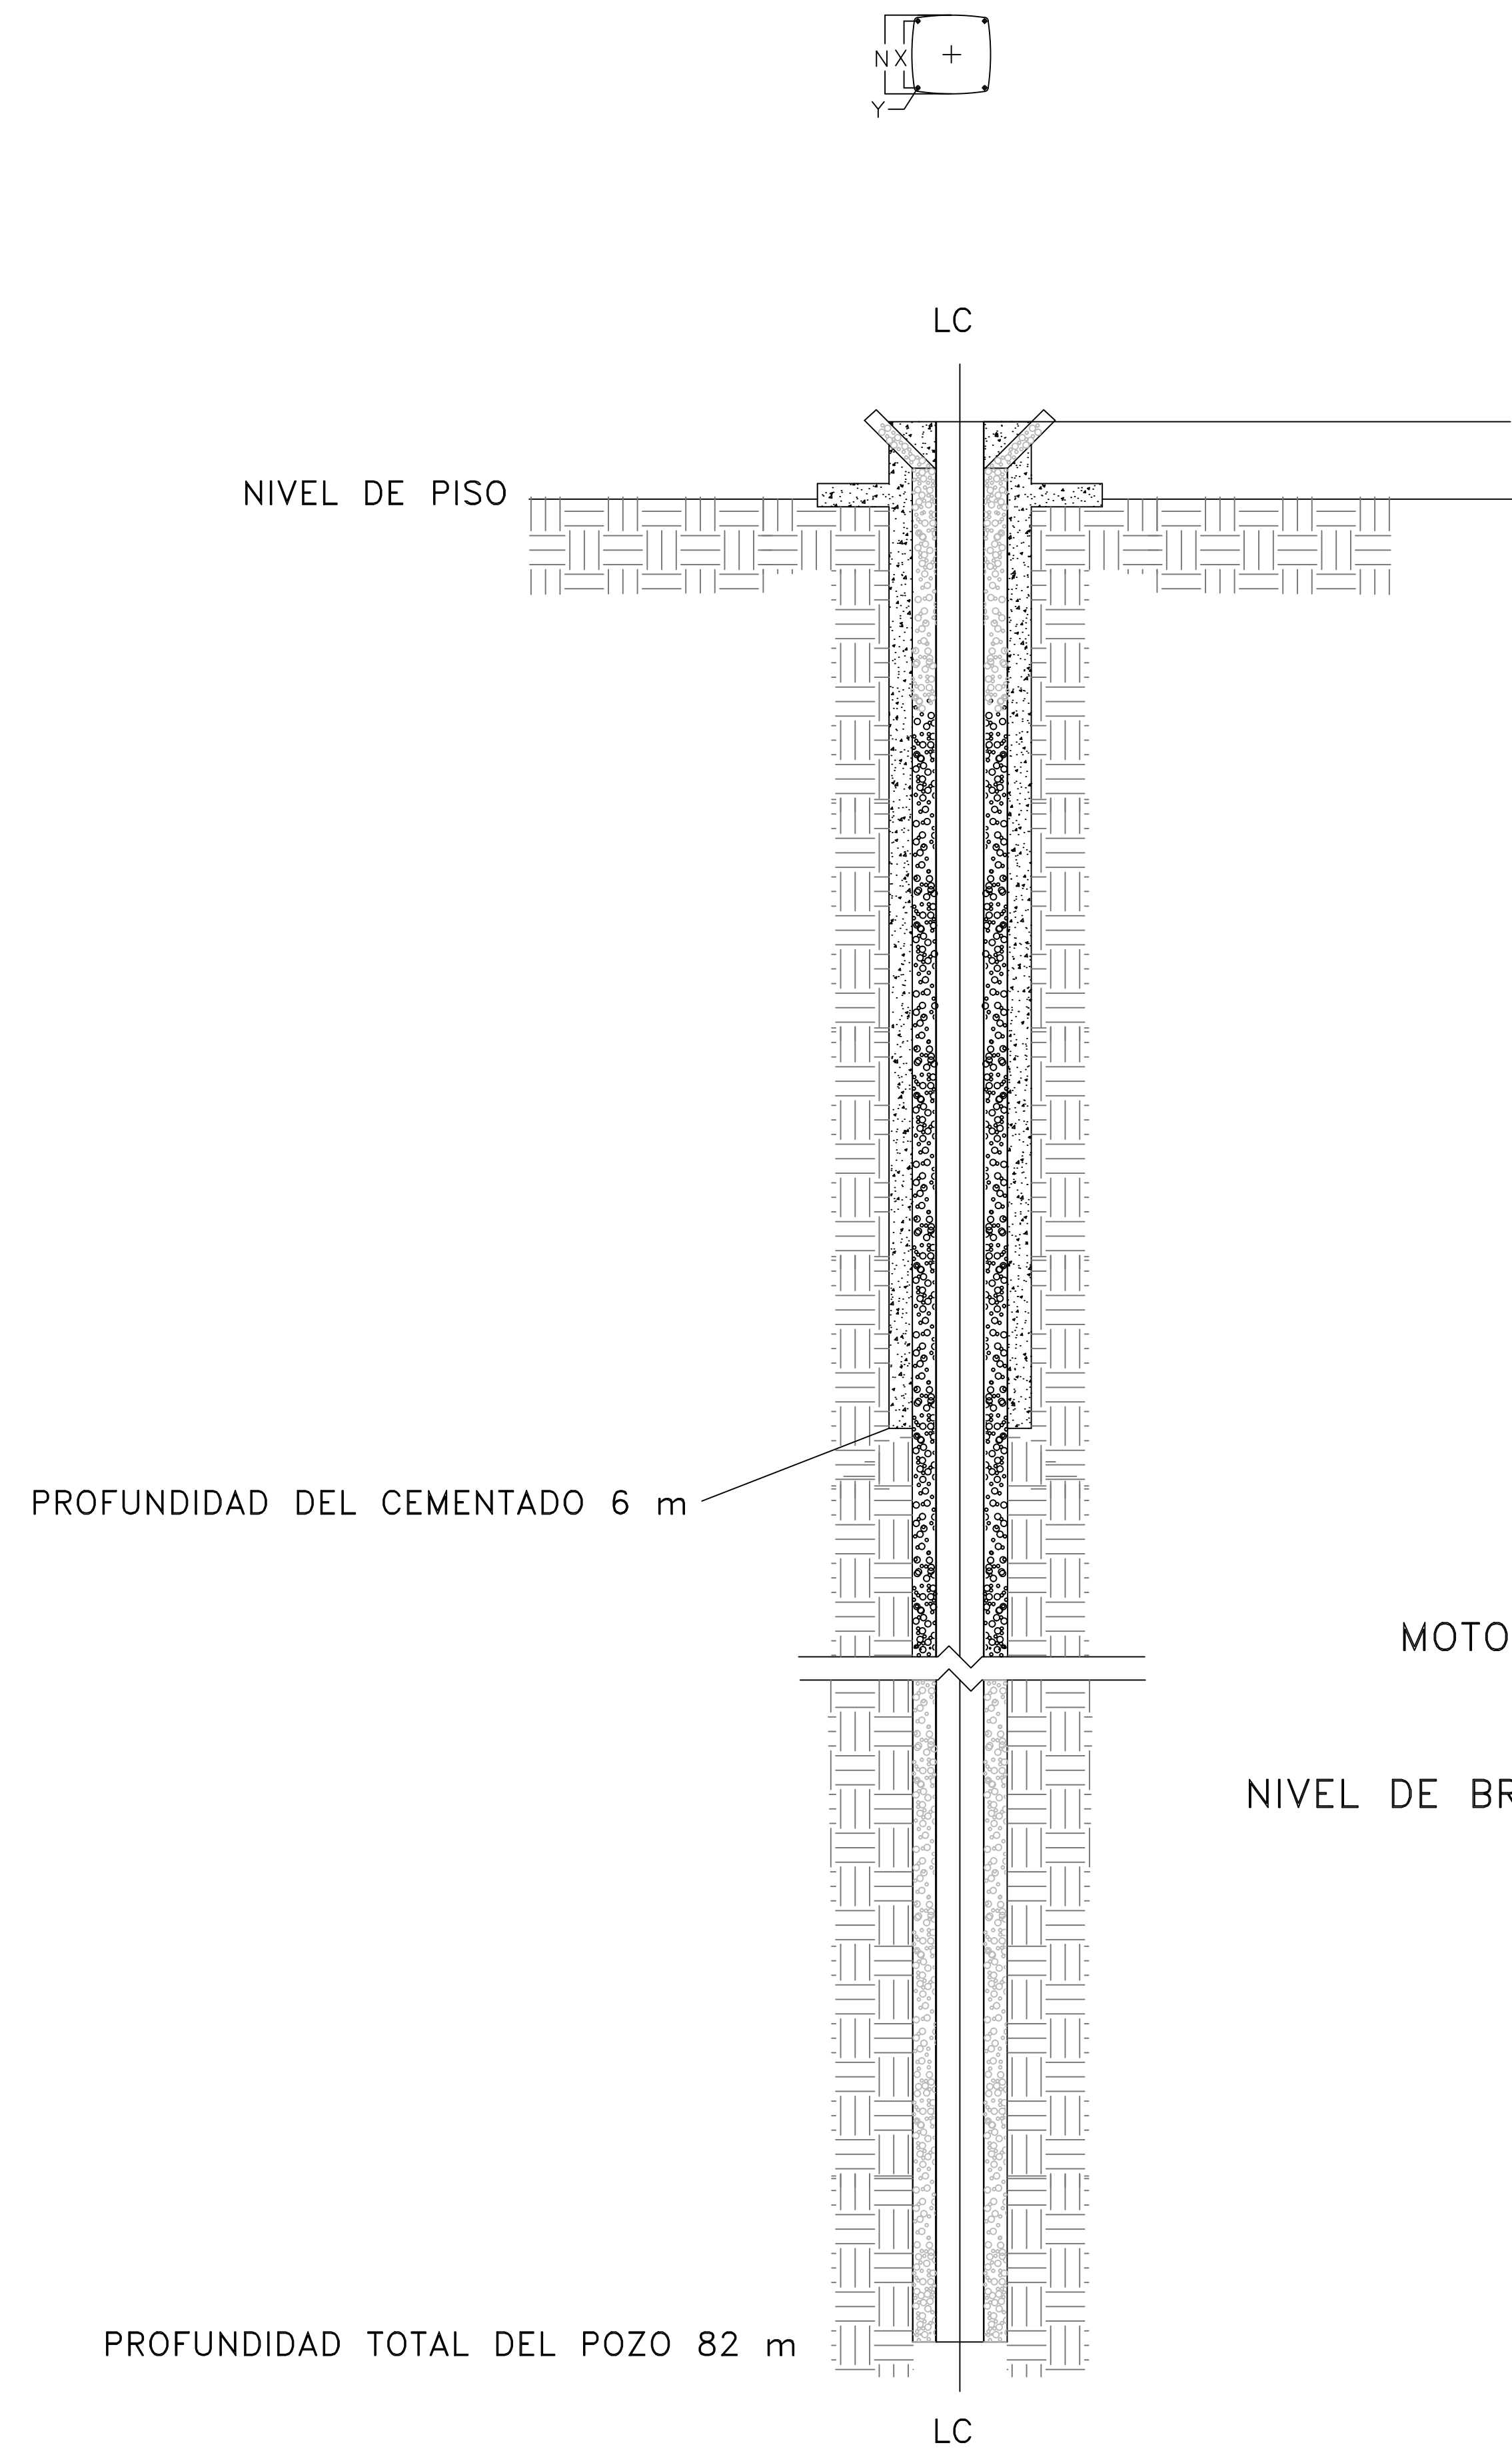


## EQUIPAMIENTO POZO


NOTA: COMPROBAR LAS DIMENSIONES N, X, Y, EN EL CABEZAL DE DESCARGA

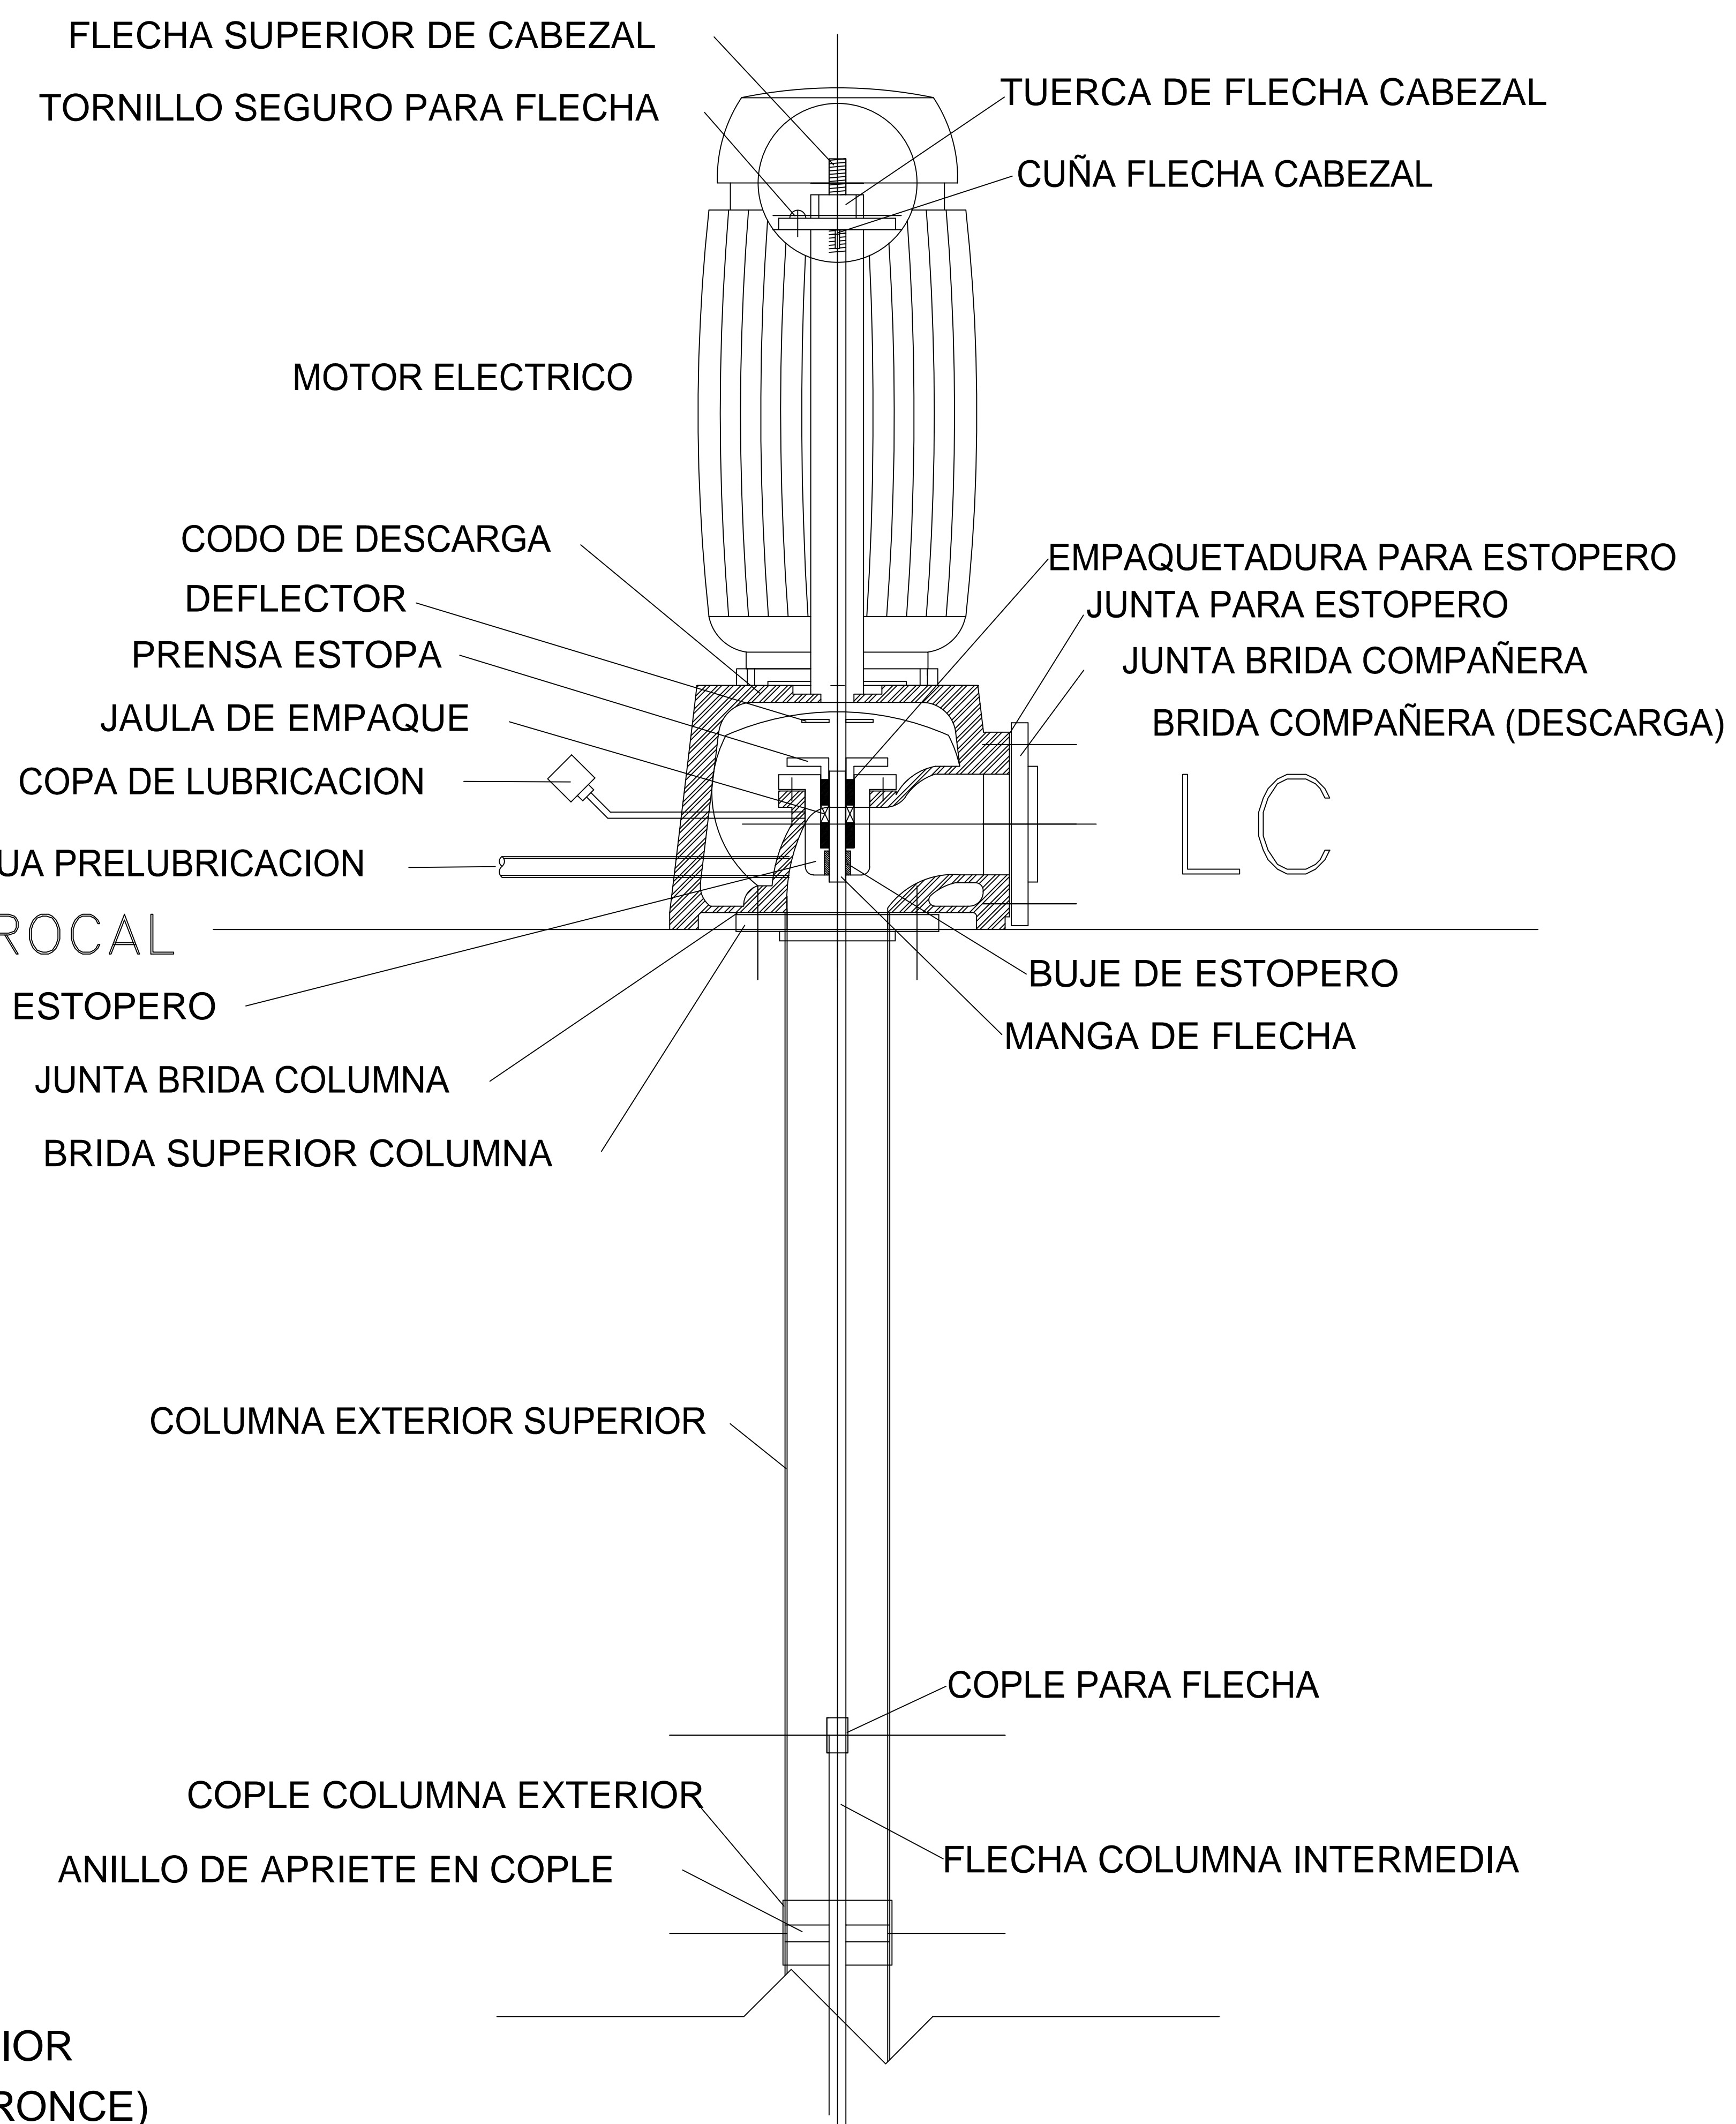




## EQUIPO BOMBEO

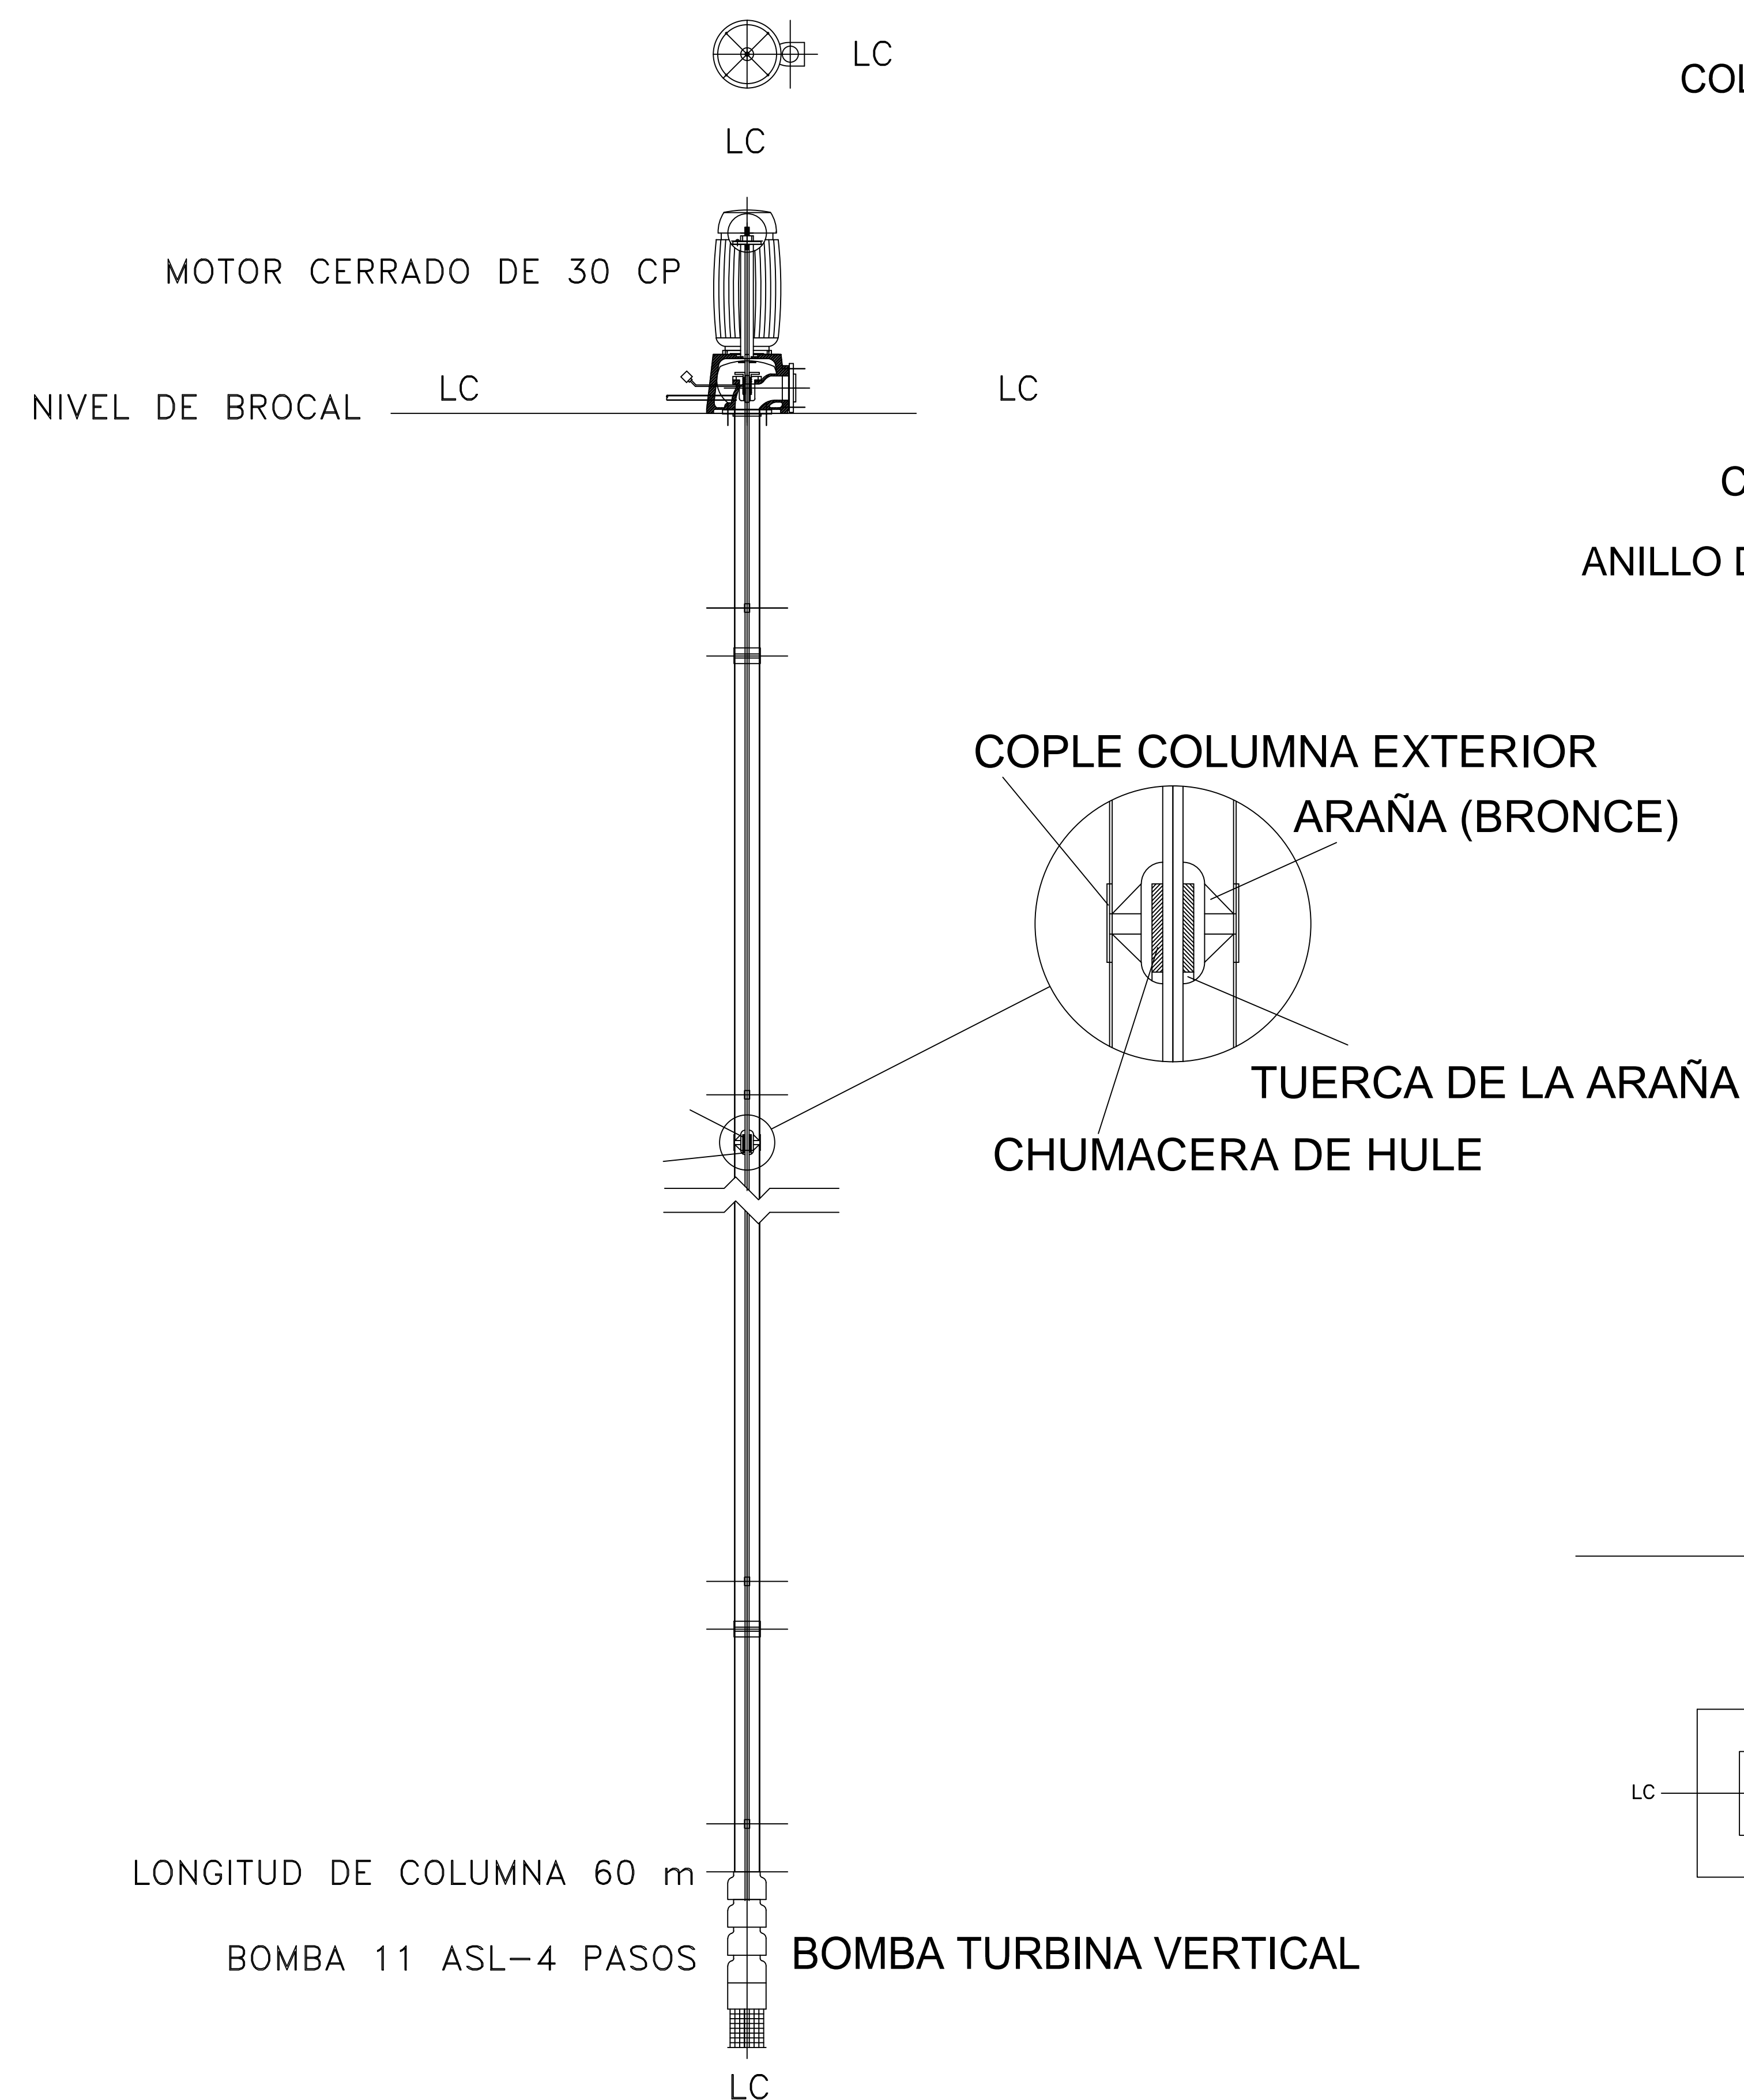

### DETALLE EQUIPO DE BOMBEO

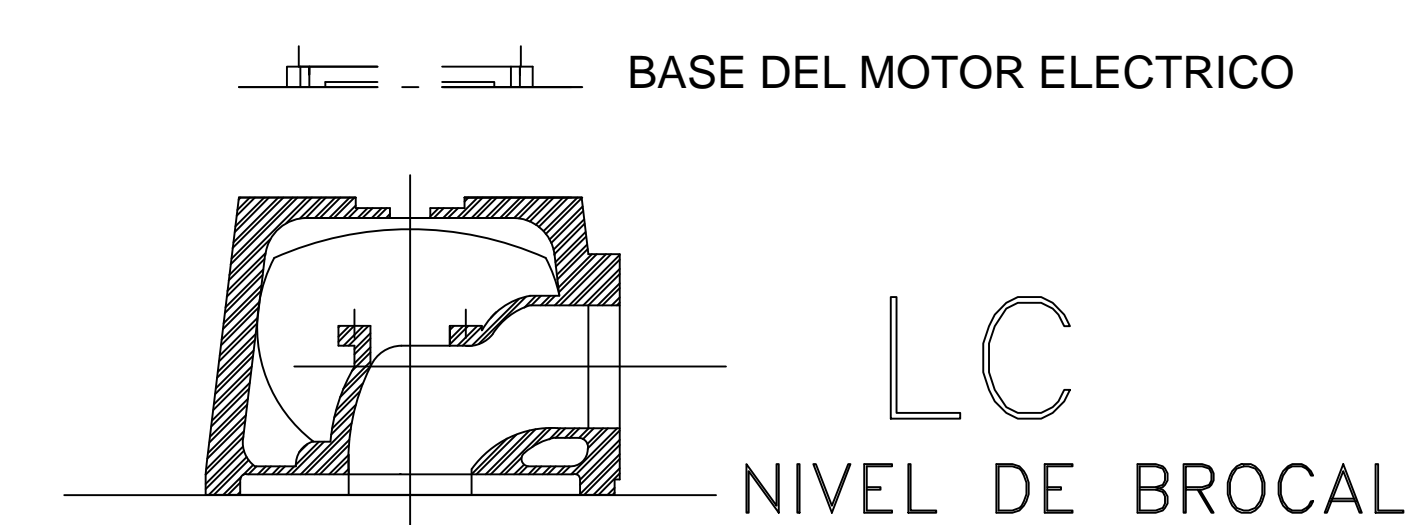

NOTA: COMPROBAR LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEL MOTOR,  
LAS DE LAS BRIDAS DE COLUMNA SUPERIOR Y DE DESCARGA,  
LA ALTURA DEL CENTRO BRIDA DE DESCARGA CONTRA BROCAL  
Y LA LONGITUD DE LA FLECHA SUPERIOR

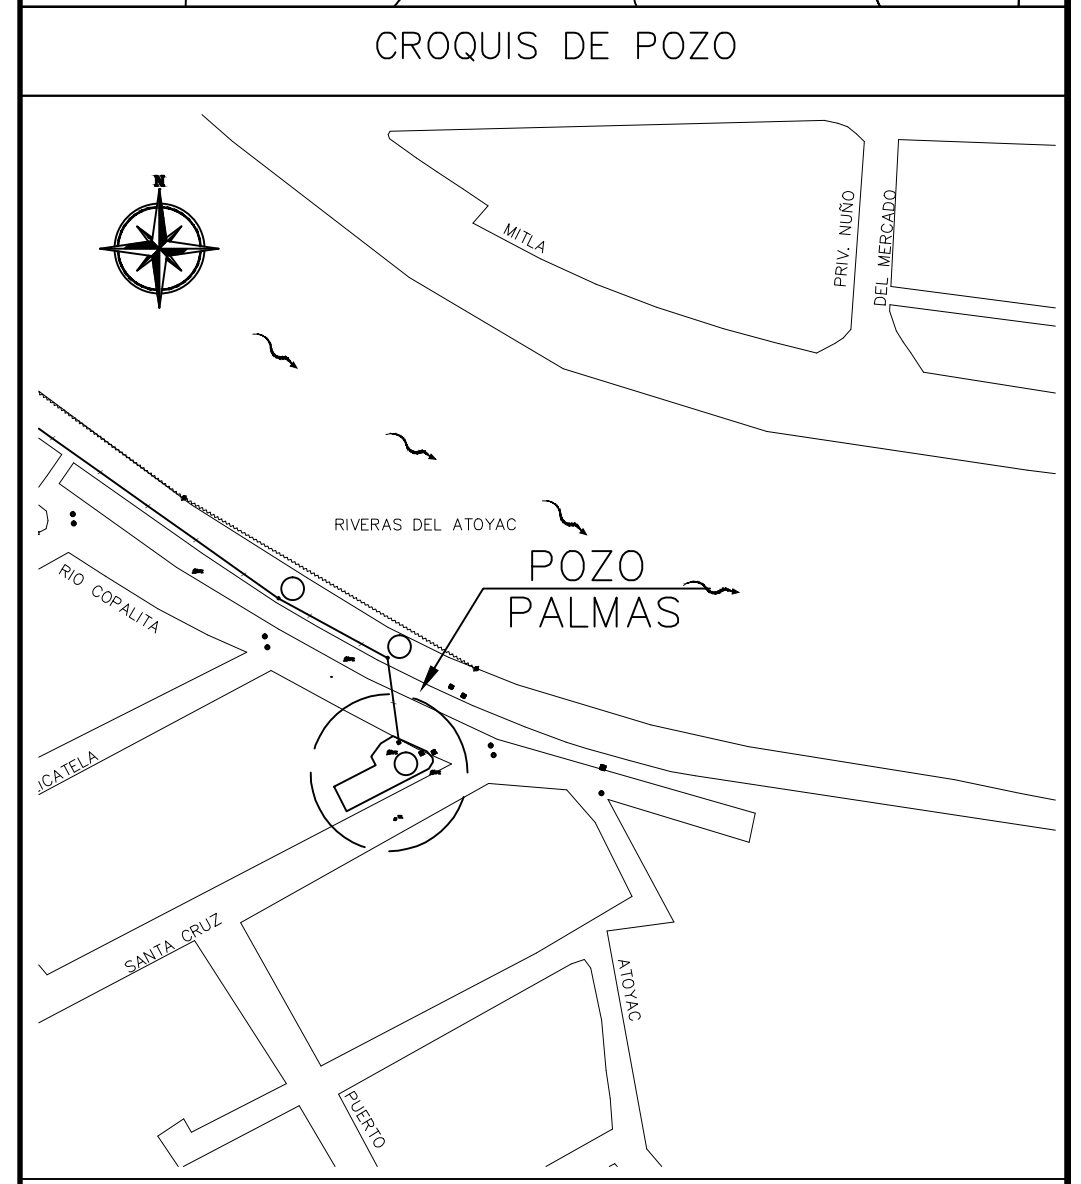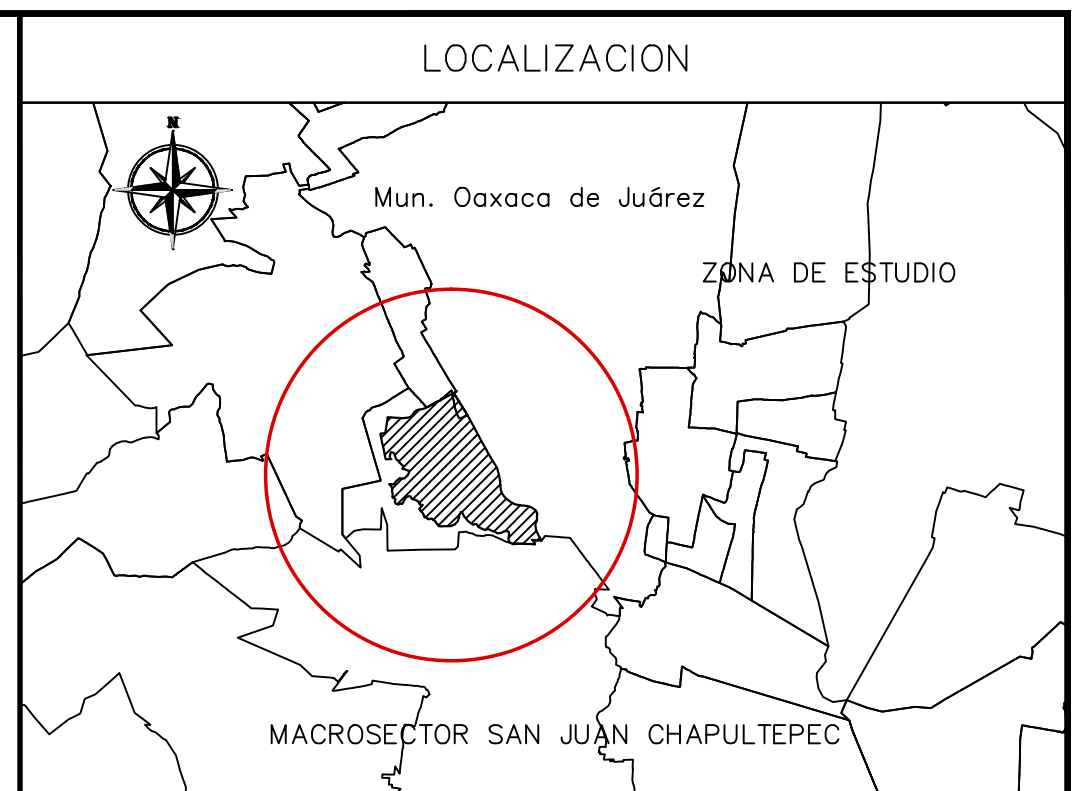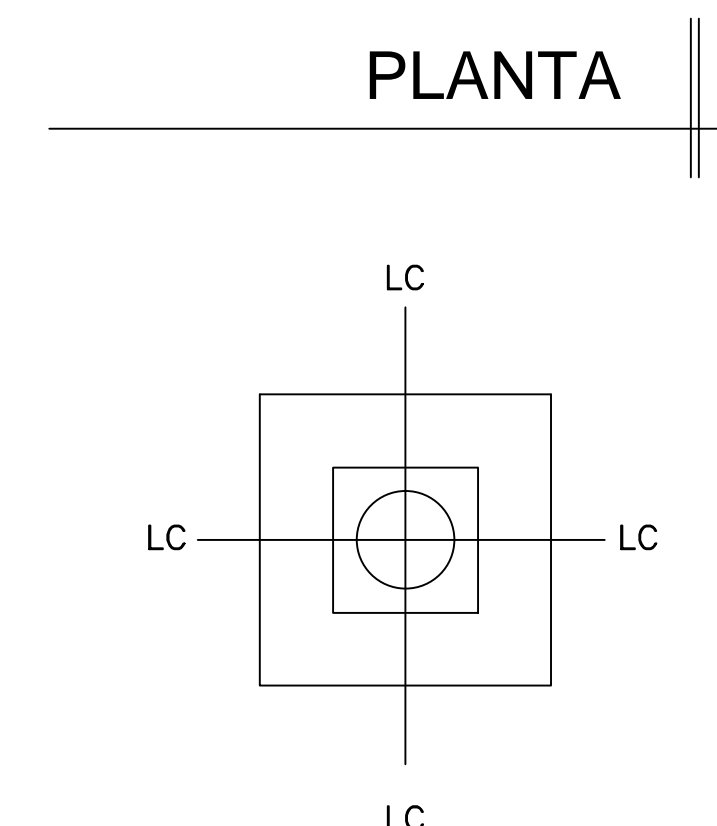




## SIMBOLOGIA

LÍNEA SUBTERRÁNEA 3F, 13.2 kV	
TREN DE DESCARGA DEL POZO	
POSTE DE LUZ	
POZO DE VISITA	
PLANIMETRÍA	
VÁLVULA DE ADMISIÓN Y/O EXPULSIÓN DE AIRE	 VÁEVA
VÁLVULA DE DESAGUE .....	
RÍO, ARROYO, BARRANCA.....	

## DATOS DE PROYECTO

POBLACION 2015	48,994 HAB.
POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )	56,279 BENEFICIARIOS.
DOTACION	130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO	0.95 comiso
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO PALMAS
CONDUCCION	BOMBEO
GASTO	12 L.P.S.
CARGA DINAMICA	126.1 M.C.A.
MOTOR DE BOMBA	30 HP
COTA POZO PALMAS	1,535.76
COTA DEL MACROTANQUE	1,592.947

## NOTAS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC				
				
UNIDAD	EQUIPO DE BOMBEO/EQUIPAMIENTO DE POZO PALMAS			SEMA
INDICADOR	OAXACA DE JUÁREZ			DATE 2833
OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ			NO. DE FOLIOS 4 DE 5
DIRECTOR GENERAL			FECHA JULIO 2017	
<div> <div>   ARNEL MURGÚA SALAS DE CÉLM MARGÜES </div> <div>   AZEIR TEJEDA </div> </div>				
COORDINADOR OPERATIVO			COORDINADOR TECNICO	
MR. JUANBALEZ S. MARGÜES CALVO			MR. JESER S. LOPEZ HERRERA	