

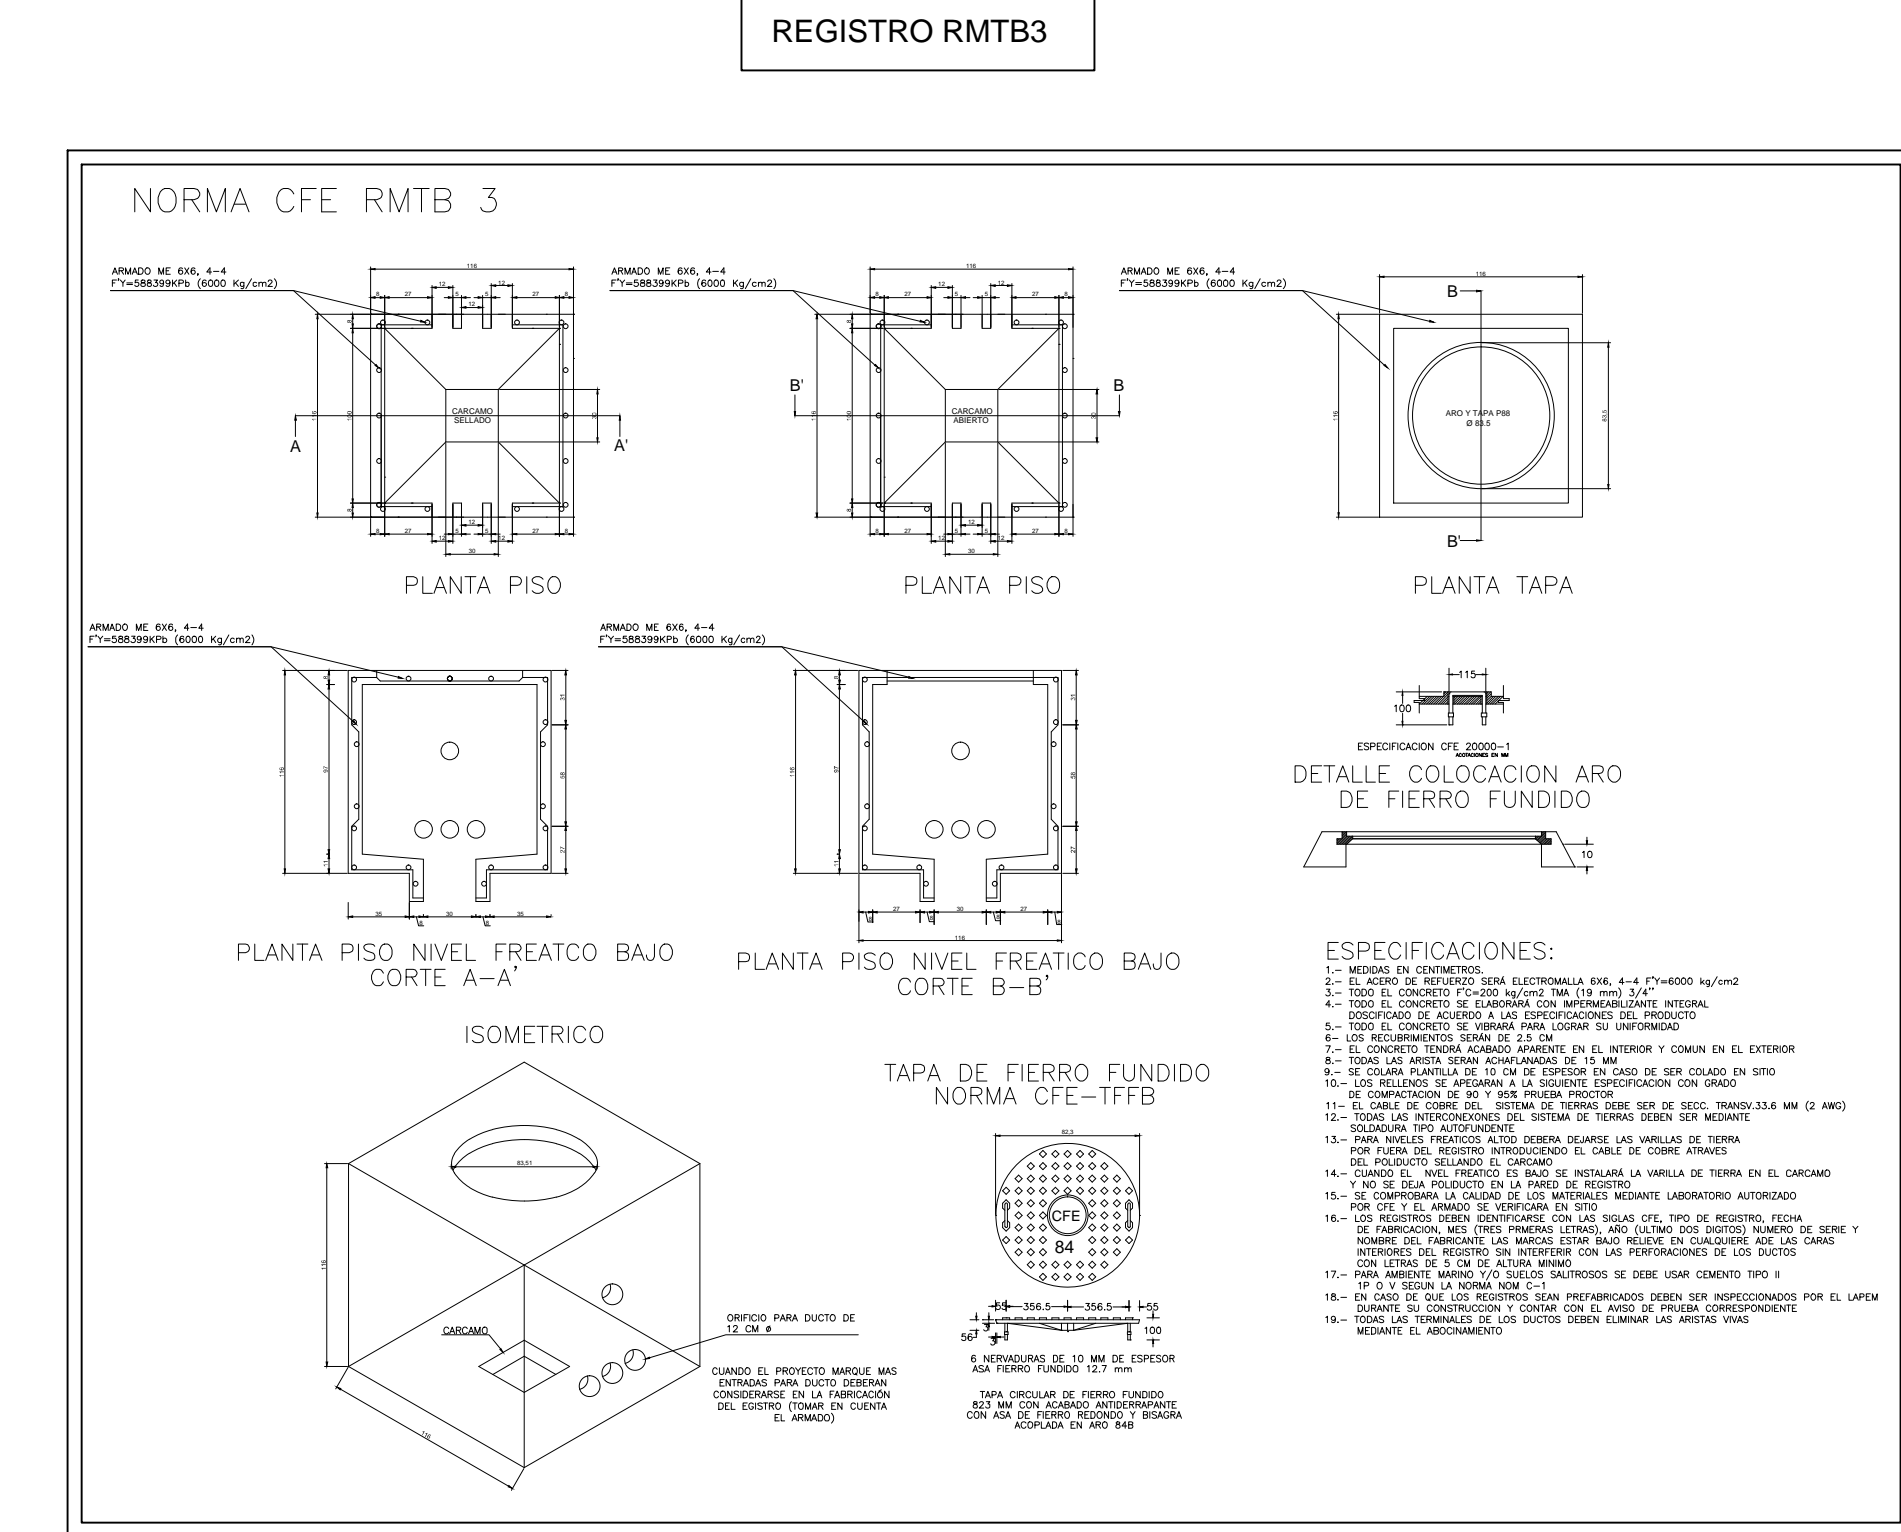
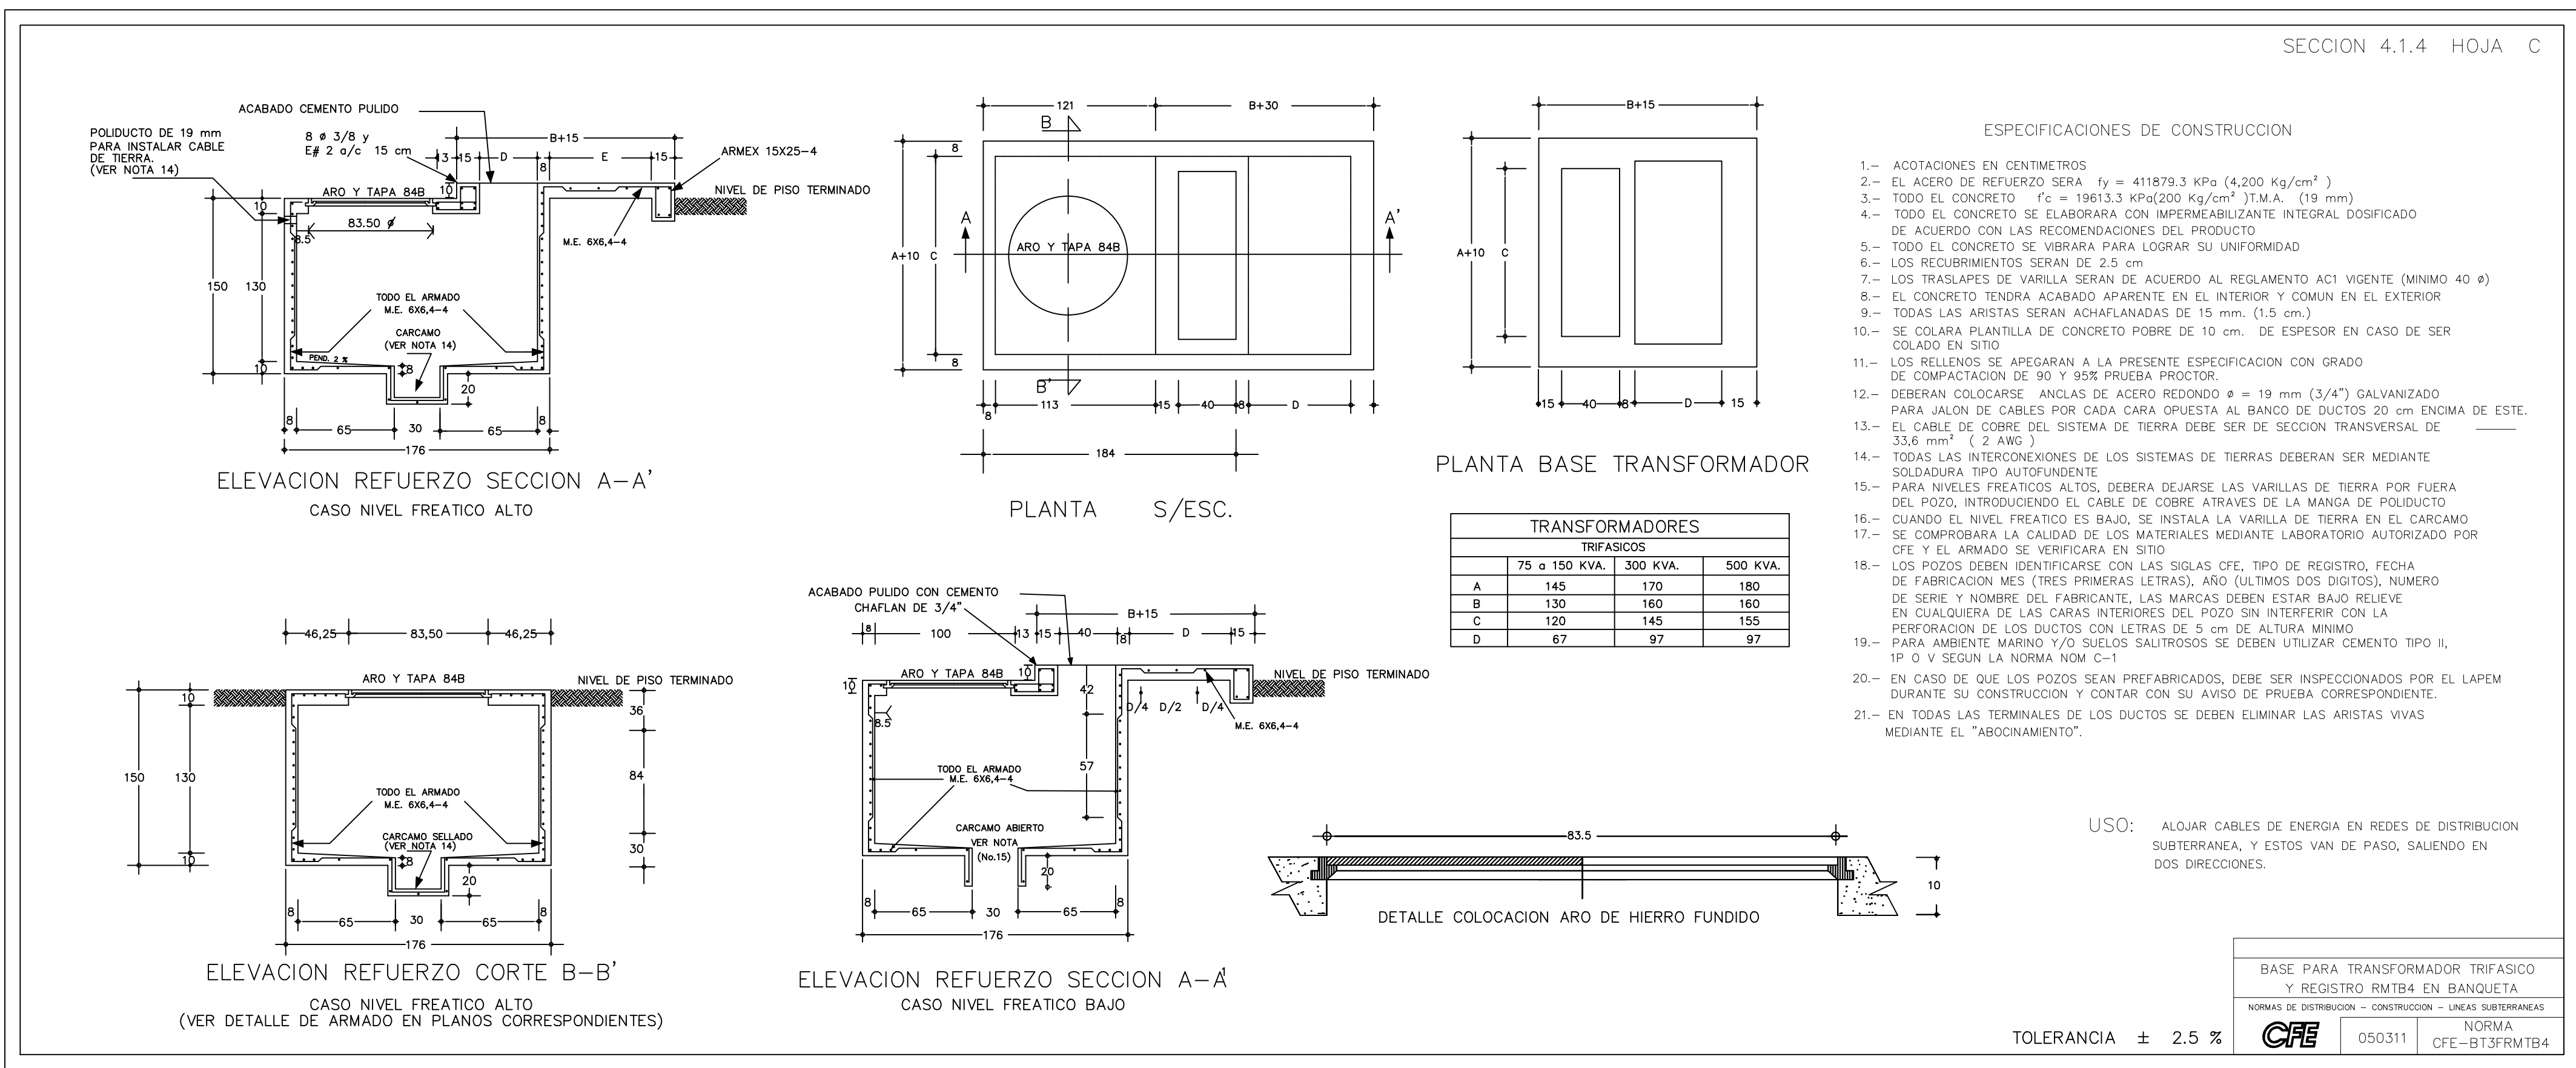


DATOS DE PROYECTO	
POBLACION 2015	48,994 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2029)	56,279 BENEFICIARIOS.
DOTACION	130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO	0.95 corripo
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO PALMAS
CONDUCCION	BOMBEO
GASTO CARGA DINAMICA	12 L.P.S.
MOTOR DE BOMBA	126.1 M.C.A.
COTA POZO PALMAS	30 HP
COTA DEL MACROTANQUE	1,535.766
	1,592.947

NOTAS

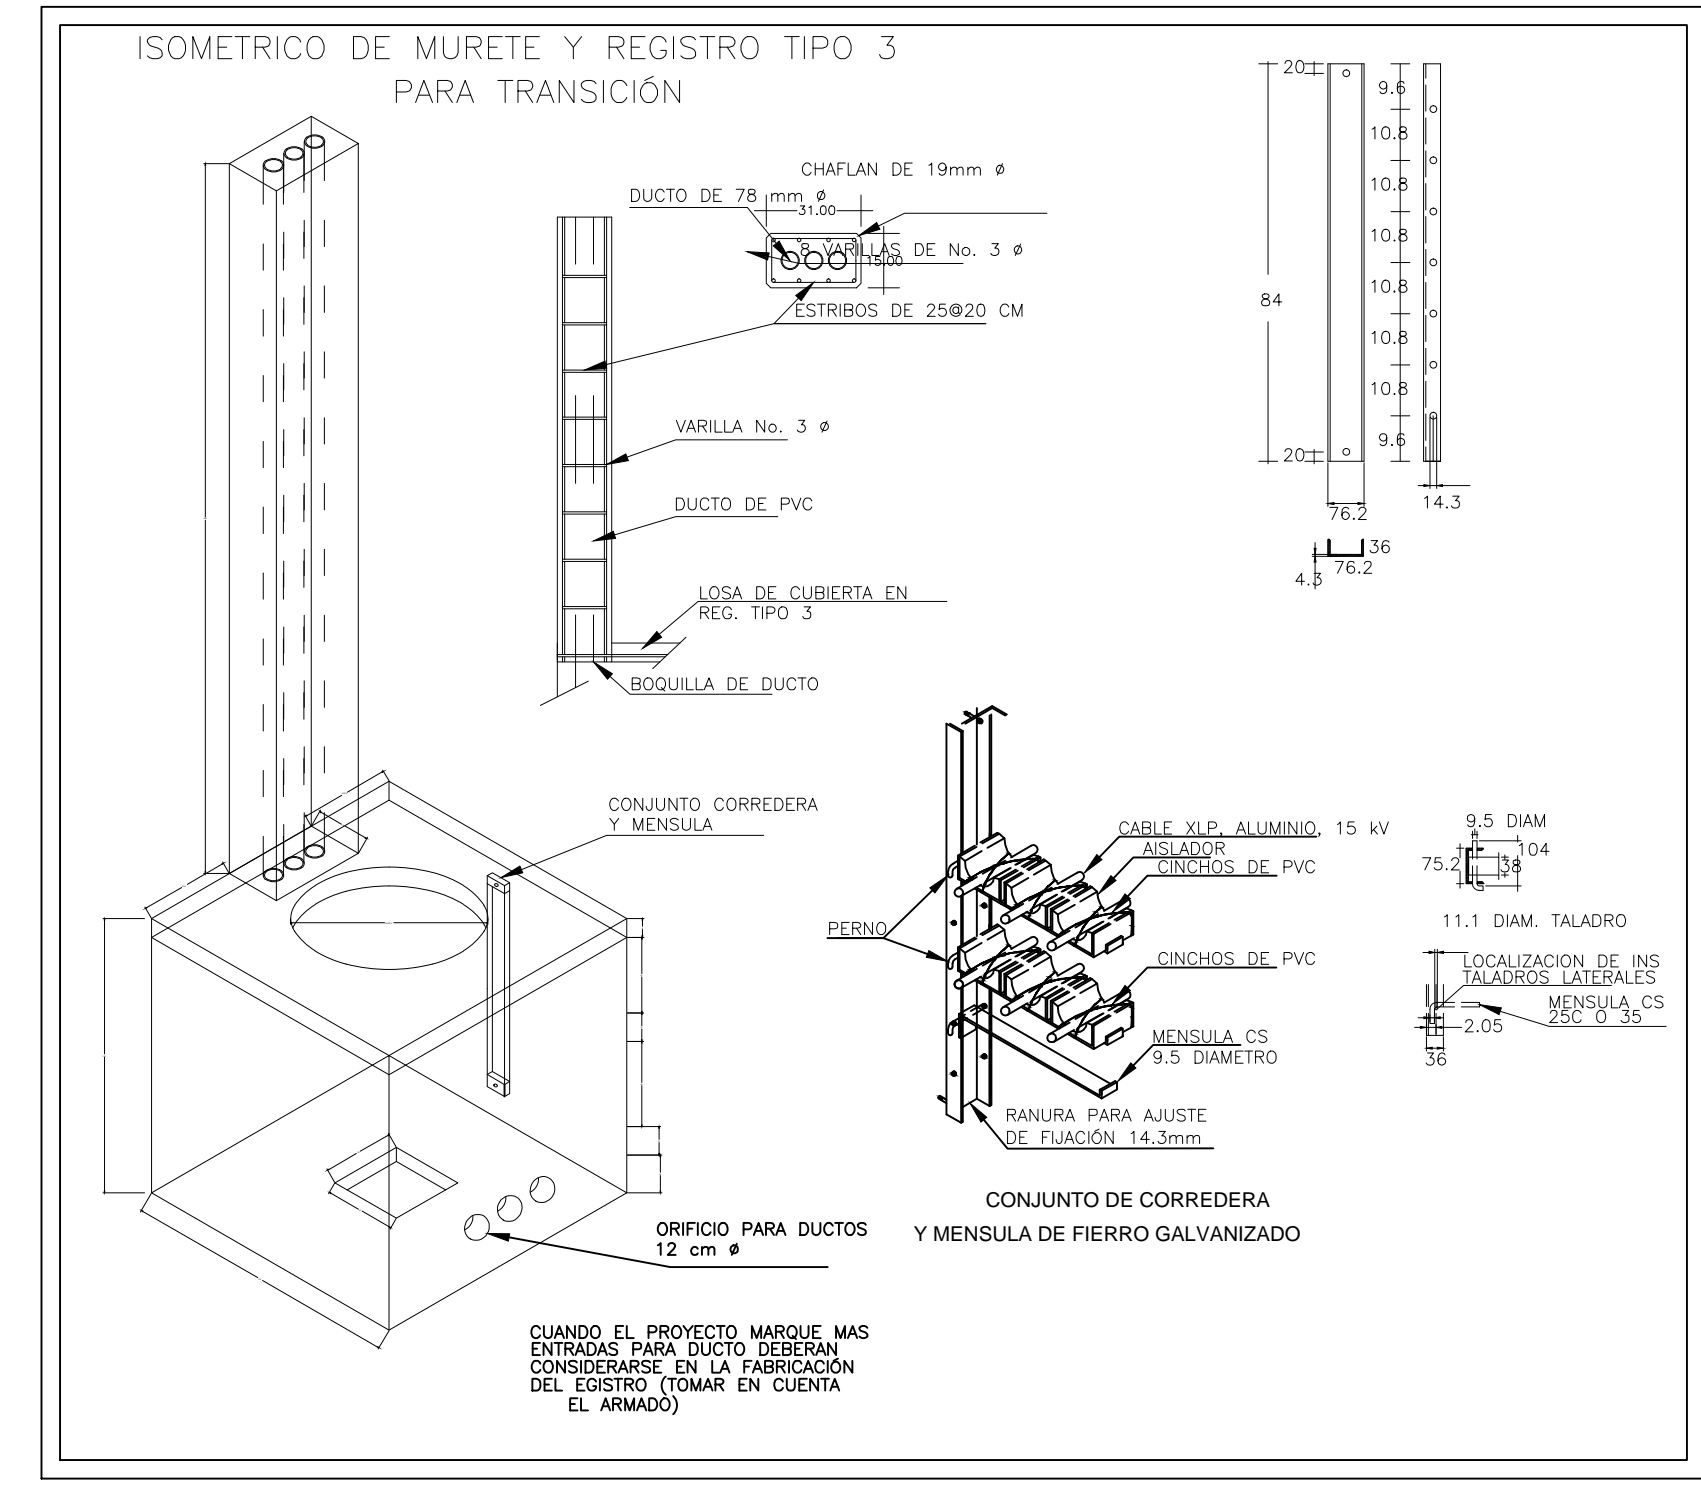

No.	DESCRIPCION
1	CONECTOR DE LINEA VIVA Y ESTRIBO PARA 3/0
2	POSTE DE CONCRETO 13-600
3	ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 AWG
4	APARTARRAYO RISER POLE 12 kV
5	ABRACADERA 2U
6	CRUCETA C4T
7	CORTACIRCUITO SMD-20 15 kV
8	UNIDAD FUSIBLE 5E
9	TERMINAL PREMOLDEADA 15 kV
10	YUGO DE MADERA
11	CABLE DE POTENCIA CON FORRO 15 kV XLP CAL. 1/0
12	PEDESTAL DE TRANSICION
13	TUBO DE PVC DE 76mm DE DIAMETRO
14	REGISTRO RMTB3 PBANQUETA
15	VARILLA COPPER WELD 3mX19 mm
16	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 45 KVA 13.2KV/480-277V
17	SOPORTE/CORREDERA
18	MURETE DE MEDICION
19	BASE DE MEDIDOR
20	PUERTA ALUMINIO DE MEDIDOR
21	PORTASELLO CFE
22	INTERRUPTOR 3X150 A
23	TUBO CONDUIT METALICO 53
24	TUBO METALICO 16 GALV./CABLE CAL. 1/0 AWG DESNUDO
25	HACIA LA CARGA
26	BANCO DE DUCTOS MEDIA TENSION ARROYO
27	REGISTRO RMTB4 BANQUETA

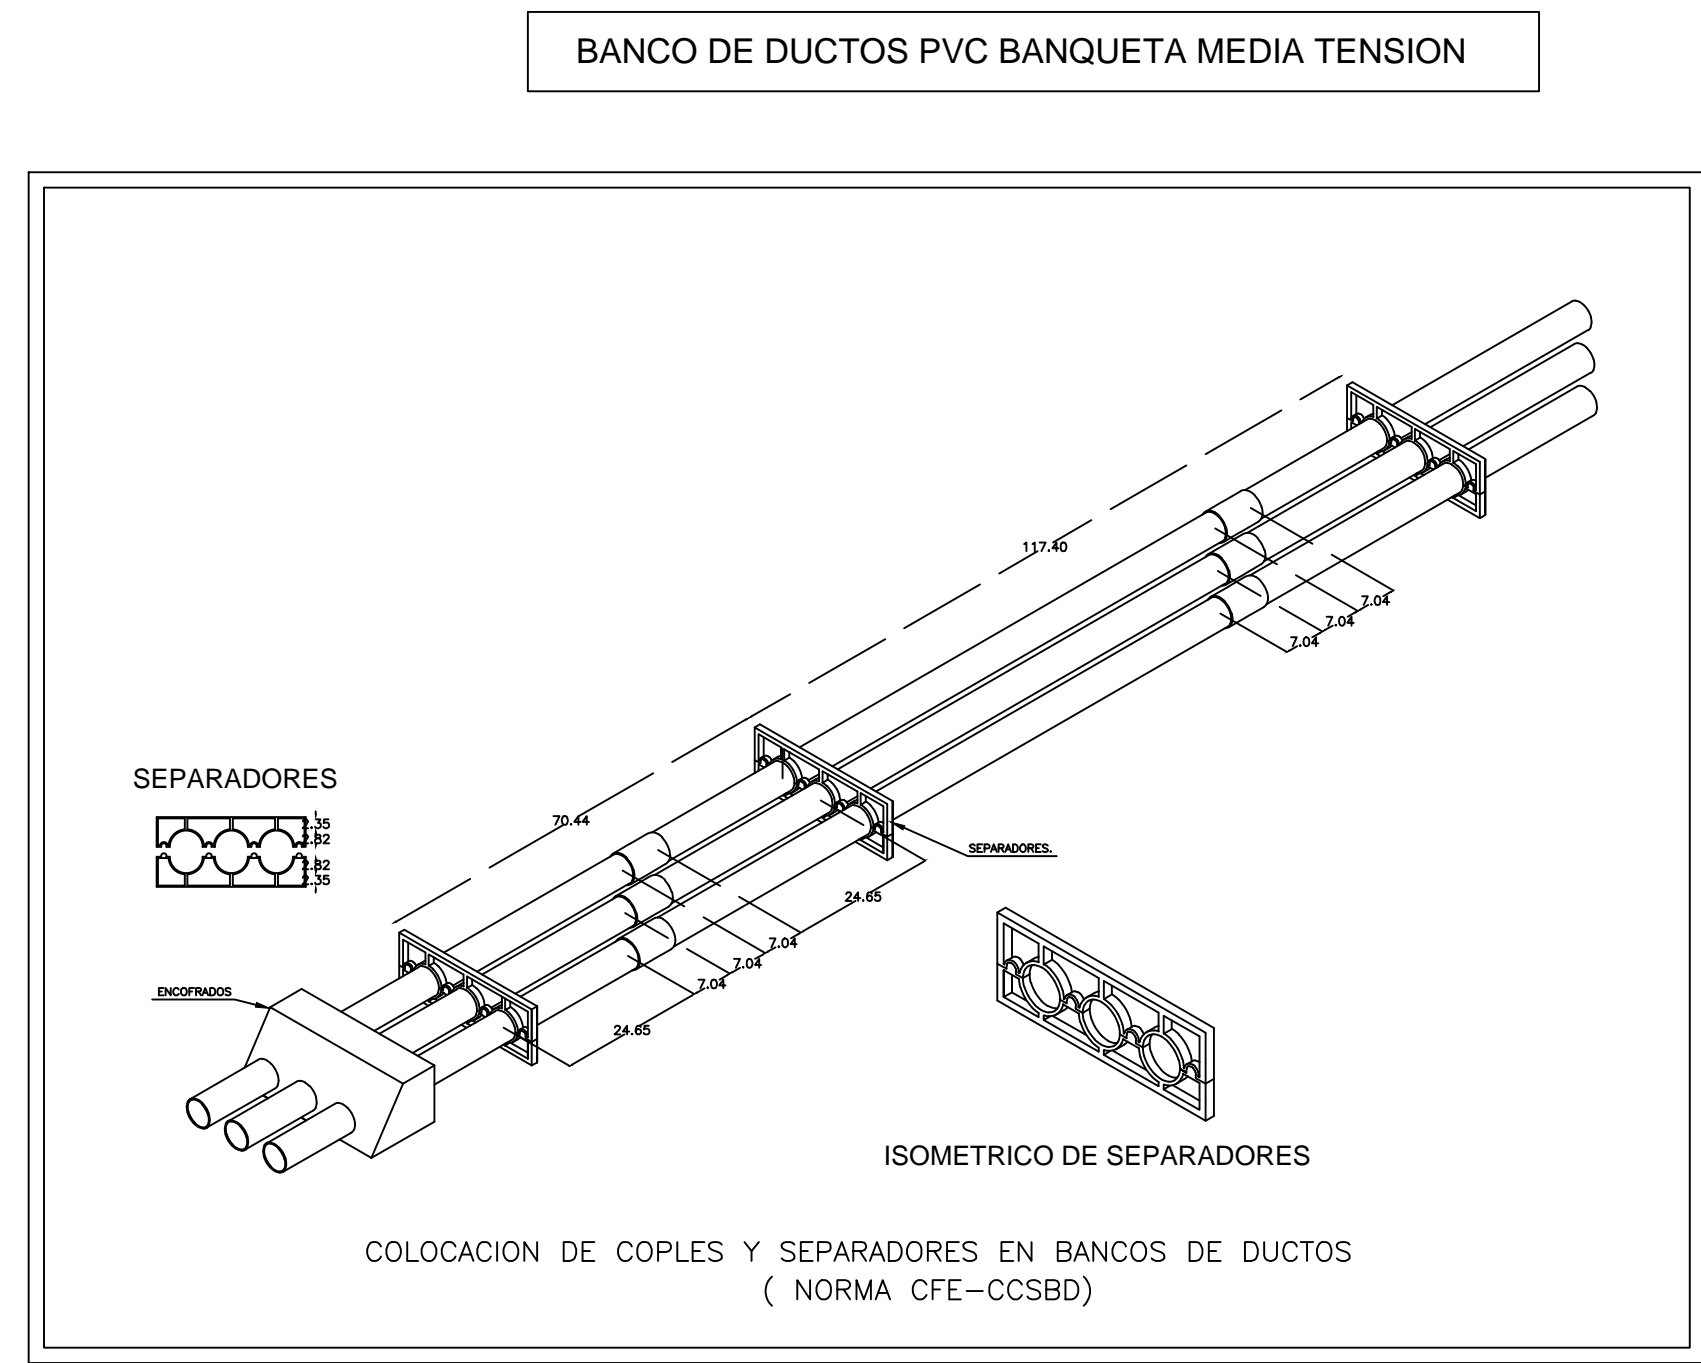

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC		Oaxaca de Juárez	
FECHA	LA INICIADA	FECHA	LA INICIADA
LOCALIDAD	OAXACA DE JUÁREZ	FECHA	28/3
COORDINADOR GENERAL	DR. MARCELO BLAZ DE LEÓN MARRASCO	FECHA	1 DE 3
COORDINADOR OPERATIVO	DR. MARCELO BLAZ DE LEÓN MARRASCO	FECHA	JULIO 2017
COORDINADOR TECNICO	DR. MARCELO BLAZ DE LEÓN MARRASCO	FECHA	JULIO 2017